

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A

L
N
PE




MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI SIGMA __ SH


230-1-50

max __, __ kW
max __, __ A

PUHALLINMOOTTORI
JÄNNITUSJÄRJESTYS:
6-NOPEUKSINEN

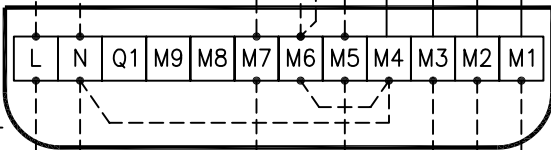

CBL00
KYTKENTÄ-
KOTELO

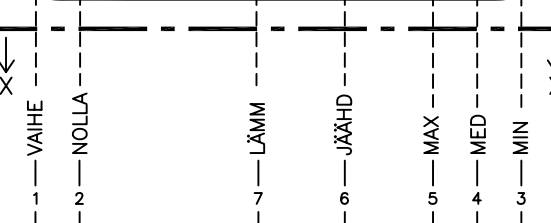

JÄÄHD.
PATTERI

YLEMPI
ALEMPI

2-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
ULOS

JÄÄHDYTYK-
VESI

LÄMM.
PATTERI

YLEMPI
ALEMPI



2-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
ULOS

LÄMMITYS-
VESI

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

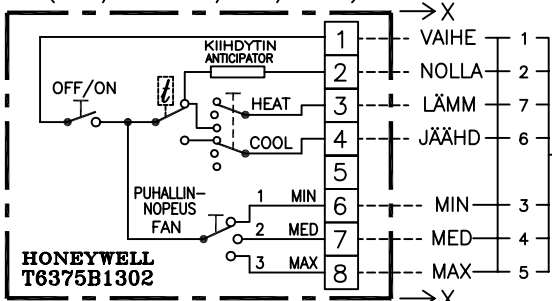

HONEYWELL
T6375B1302

MMO
7x1,5



Malli SIGMA __ SH:
Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETEENPÄIN.
KATTOASENNUS

MALLI- KOKO	Sähköteto MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

— = TEHDASJOHDOTUS
(SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA,
KAAPELIN ASENNUS JA
KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
--- = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ"
SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA,
PUTKIEN ASENNUS JA
KYTKENTÄ PUTKIURAKKA