

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A

L
N
PE




MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI SIGMA __ SV

230-1-50

max __, __ kW
max __, __ A

PUHALLINMOOTTORI
JÄNNITTELYTAVALLA:
6-NOPEUKSINEN

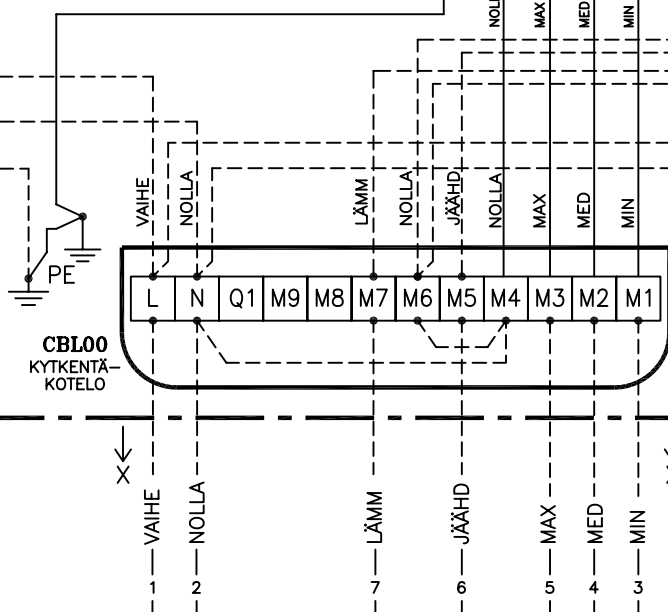



Malli SIGMA __ SV:
Ilmanottoaukko POHJASSA,
puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE

MALLI- KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— — = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

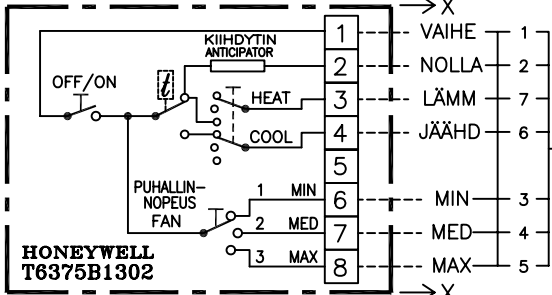

HONEYWELL
T6375B1302

KOJAC
KOJAC OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
15.04.2009
Muutos

Työ
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA (koot 110...222)



Koneen tyyppi
SIGMA __ SV

KytKentäkotelo CBL00
SÄÄDIN T6375B1302

JÄÄHDYTYK-
VENTTIILI 2-TIE
KONDENSSESI-
VESIPUMPPU
LÄMMITSPATERI+VENTTIILI

Työnro
Piir.nro
SIGMA 110-222 SV

Lehti
1/1
(Puhallin käy AINA)
ja T6375B1302