

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A

L
N
PE




MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI SIGMA __ SH

230-1-50

max __, __ kW
max __, __ A

PUHALLINMOOTTORI
JÄNNITEMUUNTAJALLA:
6-NOPEUKSINEN

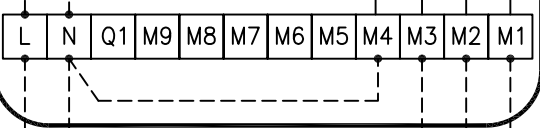

CBLOO
KYTKENTÄ-
KOTELO



JÄÄHD.
PATTERI

YLEMPI
ALEMPI

SISÄÄN
JÄÄHDYTYS-
VESI
ULOS

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

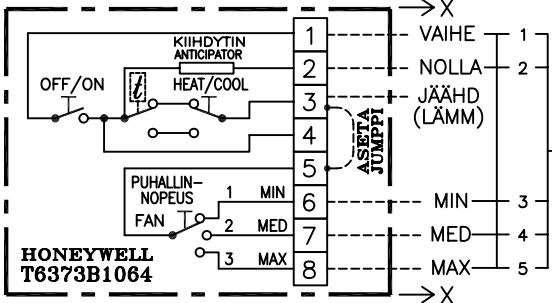

MMO
7x1,5



Malli SIGMA __ SH:
Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETEENPÄIN.
KATTOASENNUS

MALLI- KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
--- = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

HUOMI

JUMPPI TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTTÄÄ
VÄLILLÄ 3-5: PUHALTIMEN, EI JÄÄHDYTYSVENTTIILIÄ

HUOMI

KOJACOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
15.04.2009
Muutos

Työ
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA (koot 110...222)



Koneen tyyppi
SIGMA __ SH

KytKentäkotelo CBLOO
SÄÄDIN T6373B1064

JÄÄHDYTYS
VENTTIILI EI OLE

Työnro
Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
SIGMA 110-222 SH ja T6373B1064

Lehti
1/1