

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A

HIDAS
L
N
PE

MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI SIGMA SH

230-1-50

max _____ kW
max _____ A

PUHALLINMOOTTORI
JÄNNITÄMÄNTAJALLA:
6-NOPEUKSINEN

M
1 2

NOPEUDET:
1=MAX MIN=6

VALKOINEN
MUSTA
NOLLA
MAX
MED
MIN

JÄÄHD.
PATTERI

YLEMPI

ALEMPI

P

SISÄÄN
ULOS

JÄÄHDYTYS-
VESI

3-TIEVENTTIILI

(PUMPUN PAINEPUTKI
MUOVI PUR 8/11)

KONDENSSI-
VESIPUMPPU

MAX: h=2metriä
L=2metriä



P

ETÄISYYS
RUNKO-
VIEMÄRIIN

RUNKOLINJASSA
"KAATO"
VIEMÄRIIN
ESIM.
Cu22 TAI Cu28

KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

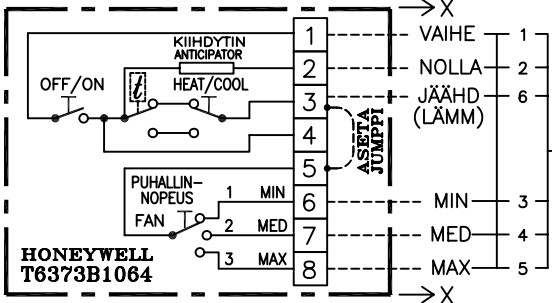

HONEYWELL
T6373B1064

MMO
7x1,5



Malli SIGMA SH:

Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETEENPÄIN.
KATTOASENNUS

MALLI- KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

— = TEHDASJOHDOTUS
(SÄHKÖ)

X = URAKKARAJA,
KAAPELIN ASENNUS JA
KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ"
SÄHKÖURAKKA

P = URAKKARAJA,
PUTKIEN ASENNUS JA
KYTKENTÄ PUTKIURAKKA