


RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A



PUHALLINKONVEKTORI SIGMA SH

230-1-50

max _____ kW
max _____ A

PUHALLINMOOTTORI
JÄNNITUMUUTAJALLA:
6-NOPEUKSINEN



NOPEUDET:
1=MAX MIN=6

VALKOINEN
MUSTA

NOLLA MAX MED MIN



YLEMPI


ALEMPI

SISÄÄN
ULOS

JÄÄHDYTYS-
VESI

2-TIEVENTTIILI

CBL00
KYTKENTÄ-
KOTELO

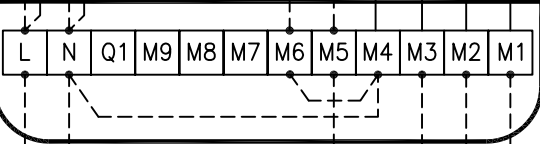

(PUMPUN PAINEPUTKI
MUOVI PUR 8/11)

KONDENSSI-
VESIPUMPPU



MAX: h=2metriä
L=2metriä

ETÄISYYS
RUNKO-
VIEMÄRIIN

RUNKOLINJASSA
"KAATO"
VIEMÄRIIN
ESIM.
Cu22 TAI Cu28

KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

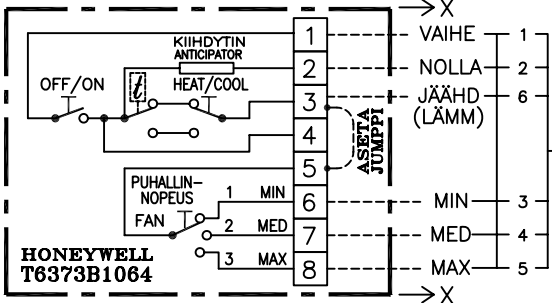

HONEYWELL
T6373B1064

MMO
7x1,5



Malli SIGMA SH:

Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETEENPÄIN.
KATTOASENNUS

MALLI- KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

— = TEHDASJOHDOTUS
(SÄHKÖ)

X = URAKKARAJA,
KAAPELIN ASENNUS JA
KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
--- = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ"
SÄHKÖURAKKA

P = URAKKARAJA,
PUTKIEN ASENNUS JA
KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

HUOMI

JUMPPI TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTÄÄ
VÄLILLÄ 3-5: PUHALTIMEN, AVAA/SULKEE JÄÄHD.VENTTIILIN

HUOMI



KOJACOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
15.04.2009
Muutos

Työ
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA (koot 110...222)



Koneen tyyppi
SIGMA SH

KytKentäkotelo CBL00 ☒ JÄÄHDYTYS
SÄÄDIN T6373B1064 ☒ VENTTIILI 2-TIE ☒

KONDENSSIVESIPUMPPU ☒

Työnro
Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
SIGMA 110-222 SH ja T6373B1064

Lehti
1/1