

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A

HIDAS
L
N
PE

MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI SIGMA __ SH

230-1-50

max __, __ kW
max __, __ A

PUHALLINMOOTTORI
JÄNNITUSMUUTTAJALLA:
6-NOPEUSKINEN

M
1 2

NOPEUDET:
1=MAX MIN=6

VALKOINEN
MUSTA
NOLLA
MAX
MED
MIN

JÄÄHD.
PATTERI

YLEMPI

ALEMPI

2-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITE: 230VAC)
(ON/OFF)

SISÄÄN
ULOS

JÄÄHDYTYS-
VESI

CBLOO
KYTKENTÄ-
KOTELO


KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

DIGITAALINEN
TERMOSTAATTI
SEINÄLLÄ

EBERLE INSTAT 7
(TYPE 52749)

(PUHALLIN
KÄYNNISTYY/PYSÄHTYY
TERMOSTAATTIN OHJAMAANA
LISÄTEN/PIENENTÄEN
PUHALLINNOPEUTTA
AUTOMAATTISESTI)
(2-TIEVENTTIILI AVAA/SULKEE
MYÖS TERMOSTAATTIN
OHJAMAANA)

HUOM !
(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C,
JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)

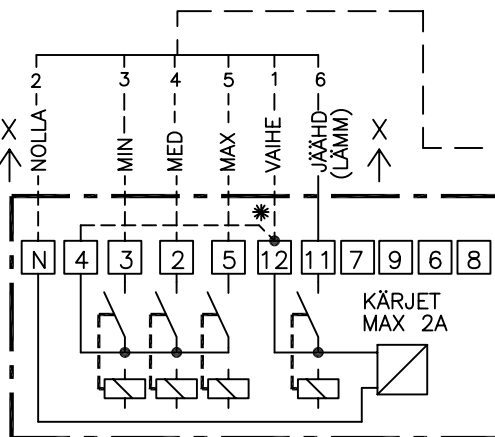

SELITYKSET:

- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS:
AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYS TOIMINTO (VALITTU)
- LÄMMITYS TOIMINTO (VALITTU)
- ON/OFF

HUOMAUTUKSET:

* = JUMPPI VÄLILLE 4 JA 12



Malli SIGMA __ SH:
Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETEENPÄIN.
KATTOASENNUS

MALLI- KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

— = TEHDASJOHDOTUS
(SÄHKÖ)

X = URAKKARAJA,
KAAPELIN ASENNUS JA
KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA

— — = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"

- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ"
SÄHKÖURAKKA

P = URAKKARAJA,
PUTKIEN ASENNUS JA
KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

KOJAC
KOJACCOOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
15.04.2009
Muutos

Työ
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA (koot 110...222)



Koneen tyyppi
SIGMA __ SH

KytKentäkotelo CBL00 ☒ JÄÄHDYTYS
SÄÄDIN/INSTAT7 (52749) ☒ VENTTIILI 2-TIE ☒

Työnro
Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
SIGMA 110-222 SH ja INSTAT7(=52749)

Lehti
1/1