
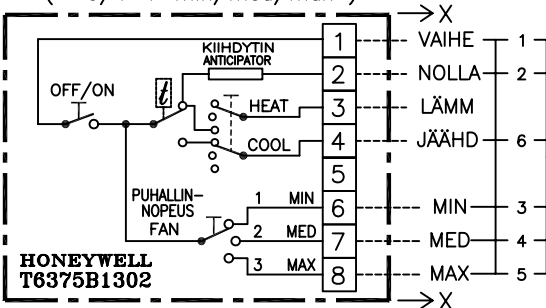
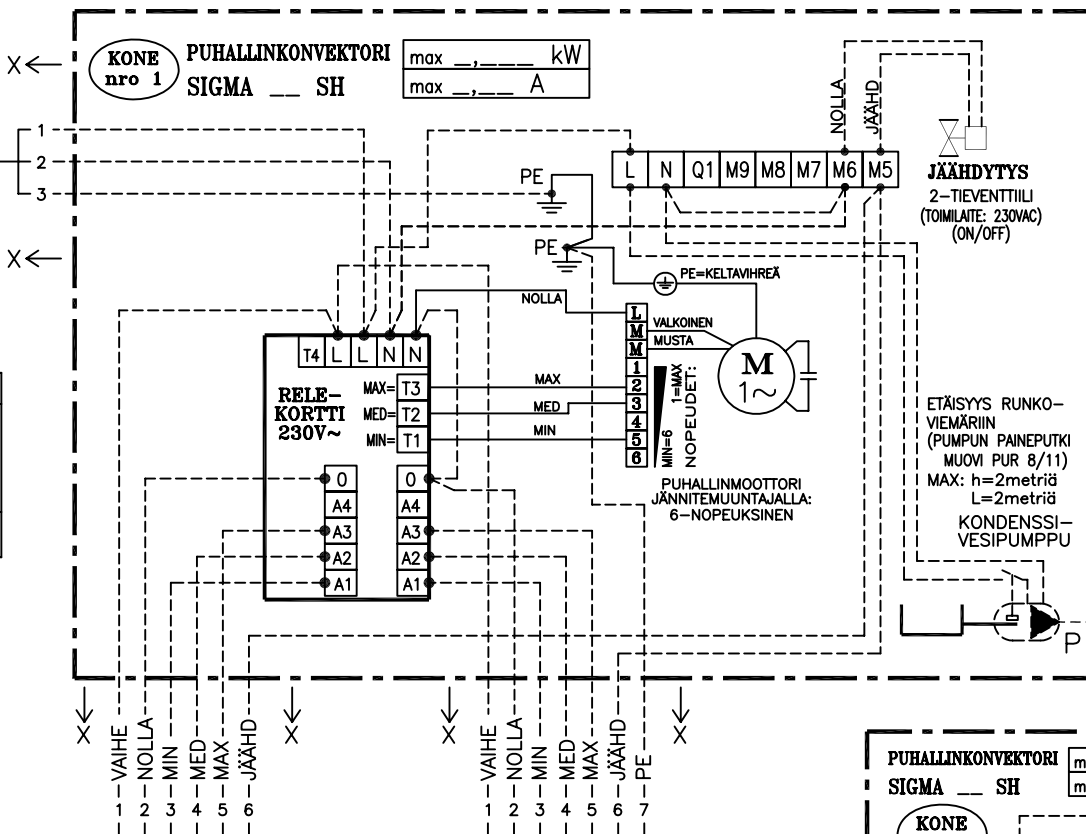



230-1-50

HIDAS
F/10AL
N
PERYHMÄ-
KESKUS

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
--- = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ": SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ
(=0/1 + min/med/max)HONEYWELL
T6375B1302Malli SIGMA __ SH:
Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETENPÄIN.
KATTOASENNUS

MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

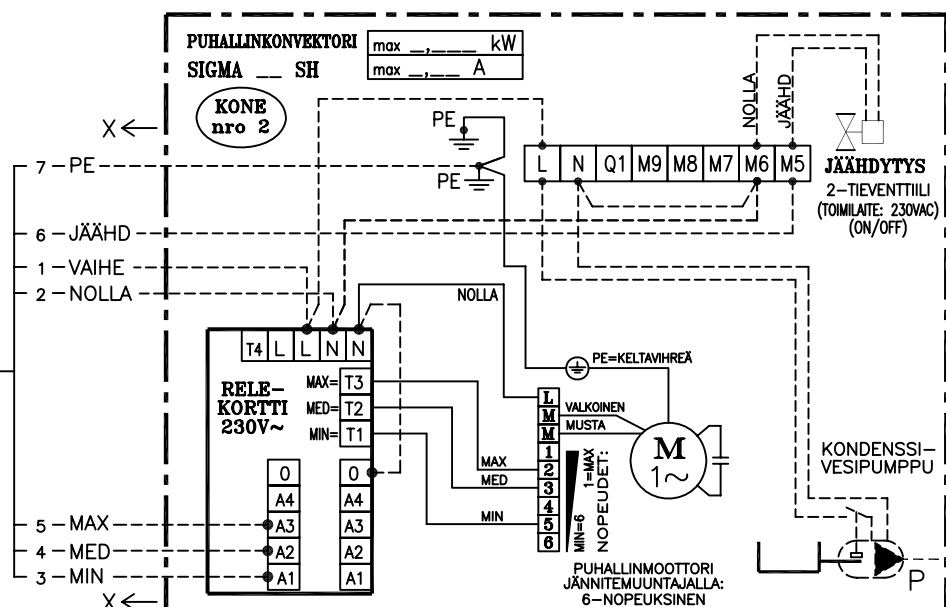JÄÄHDYTYKS
2-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITTE: 230VAC)
(ON/OFF)ETÄISYYS RUNKO-
VIEMÄRIIN
(PUMPUN PAINEPUTKI
MUOVI PUR 8/11)
MAX: h=2metriä
L=2metriä
KONDENSSI-
VESIPUMPPUKONDENSSIVESIPUTKI
VIEMÄRIINRUNKOLINJASSA "KAATO"
VIEMÄRIIN ESIM. Cu22 TAI Cu28KUN KYTKETÄÄN USEAMPIA PUHALLIN-
KONVEKTOREITA SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN,
ON NIIDEN OLTAVA MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN VAIHTOEHTOISET
SAMAT PYÖRIMISNOPEUDET)

KOJAC

KOJAC OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn

PJ

Pvm

31.08.2010

Muutos

Työ

Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIOLaite PUHALLINKONVEKTORIT
2 kpl SIGMA (koot 110...222)

SIGMA

Koneen tyyppi

2xSIGMA __ SH

Kytkenäkotelot CBL20
SÄÄDIN T6375B1302JÄÄHDYTYKS
VENTTIILI 2-TIEKONDENSSIVESIPUMPPU
ON

Työnro

Piir.nro
2xSIGMA110-222 SH(Puhallin käy AINA)
ja T6375B1302Lehti
1/1