
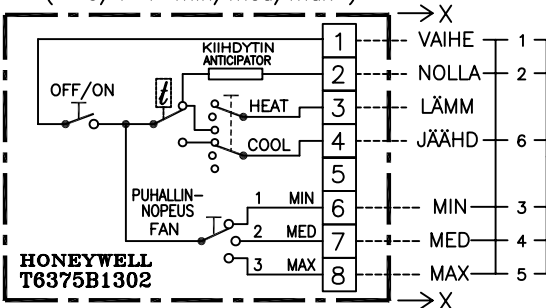
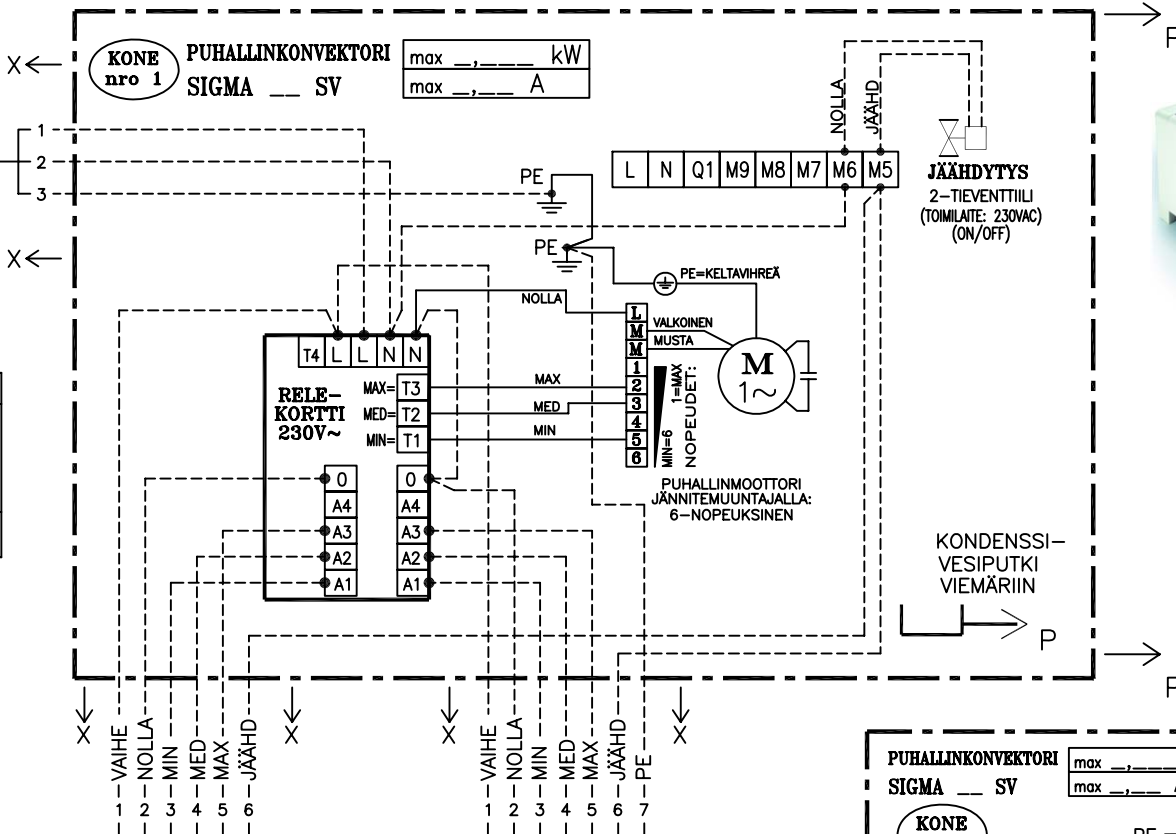


230-1-50

HIDAS
F/10AL
N
PERYHMÄ-
KESKUS

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
--- = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ": SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ
(=0/1 + min/med/max)HONEYWELL
T6375B1302KONE
nro 1
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SVmax __, __ kW
max __, __ ARELE-
KORTTI
230V~MAX=T3
MED=T2
MIN=T10
A4
A3
A2
A1VAIHE
NOLLA
MIN
MED
MAX
JÄÄHD
PEMMO
7x1,5KUN KYTKETÄÄN USEAMPIA PUHALLIN-
KONVEKTOREITA SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN,
ON NIIDEN OLTAVA MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN VAIHTOEHTOISET
SAMAT PYÖRIMISNOPEUDET)PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SVKONE
nro 2max __, __ kW
max __, __ ARELE-
KORTTI
230V~MAX=T3
MED=T2
MIN=T10
A4
A3
A2
A1VAIHE
NOLLA
MIN
MED
MAX
JÄÄHD
PEMMO
7x1,5KUN KYTKETÄÄN USEAMPIA PUHALLIN-
KONVEKTOREITA SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN,
ON NIIDEN OLTAVA MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN VAIHTOEHTOISET
SAMAT PYÖRIMISNOPEUDET)Malli SIGMA __ SV:
Imanottoaukko POHJASSA,
puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE

MALLI- KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

JÄÄHDYTYKS
2-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITTE: 230VAC)
(ON/OFF)KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Koneen tyyppi 2xSIGMA __ SV

Työnro

Lehti
1/1KOJACOO OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511Suunn
PJPvm
31.08.2010
MuutosTyö
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIOLaite PUHALLINKONVEKTORIT
2 kpl SIGMA (koot 110...222)

SIGMA

Kytkenäkötelo CBL20
SÄÄDIN T6375B1302JÄÄHDYTYKS
VENTTIILI 2-TIEPiir.nro
2xSIGMA110-222 SV(Puhallin käy AINA)
ja T6375B1302