
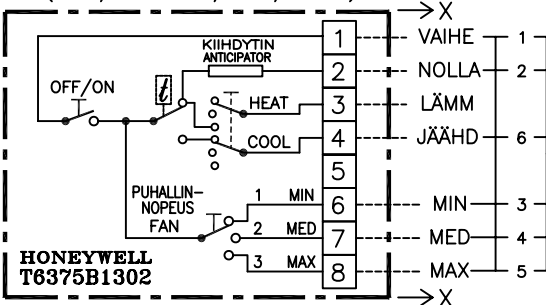
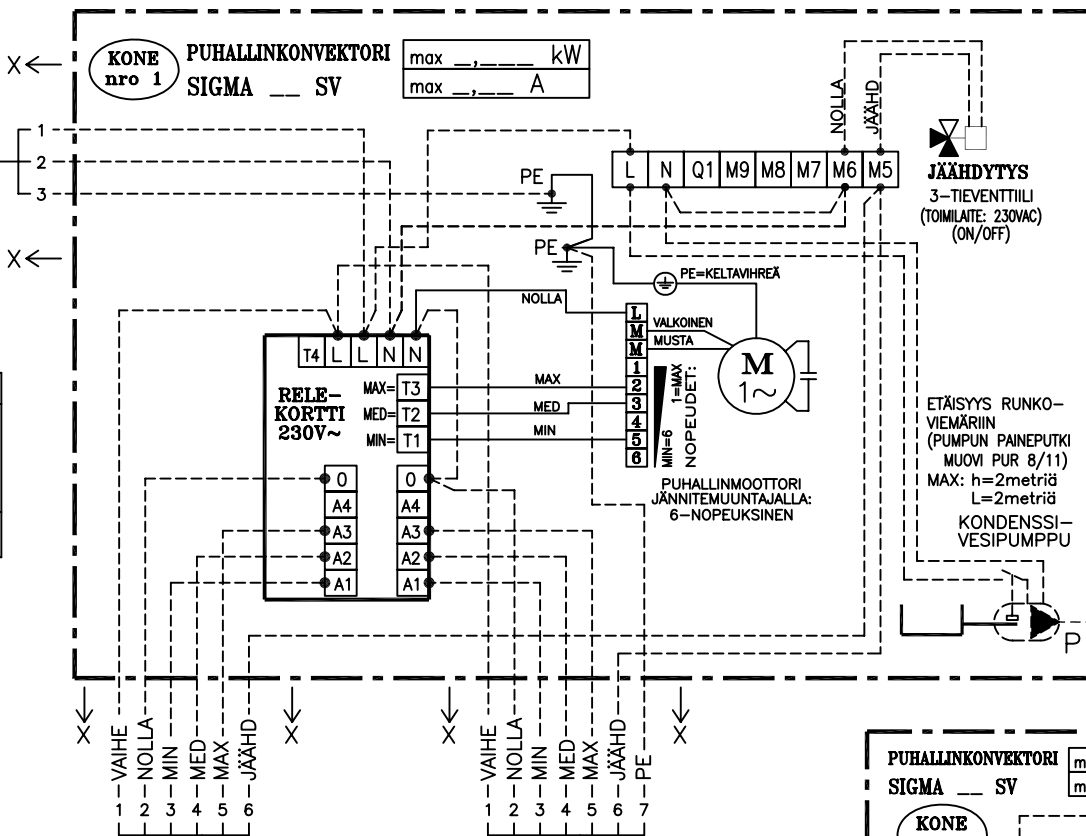


230-1-50

HIDAS
F/10AL
N
PERYHMÄ-
KESKUS

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
--- = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ": SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ
(=0/1 + min/med/max)HONEYWELL
T6375B1302

Malli SIGMA __ SV:		
Ilmanottoaukko POHJASSA, puhallus YLÖSPÄIN. SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE		
MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

KUN KYTKETÄÄN USEAMPIA PUHALLINKONVEKTOREITA SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN, ON NIIDEN OLTAVA MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN VAIHTOEHTOISET SAMAT PYÖRIMISNOPEUDET)

