

HIDAS

F/10A

I.

22

pl

RYHMÄ-
KESKUS

MM.

3.150

KONE
nro 1

PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SV

max	____, ____	kW
max	____, ____	A

JÄÄHDYTYKSEN
3-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITTE: 230VAC)
(ON/OFF)

ETÄISYYS RUNKO-
VIEMÄRIIN
(PUMPUN PAINEPUTK
MUOVI PUR 8/11)
MAX: h=2metriä
L=2metriä
KONDENSSSI-
VESIPUMPPU

KONDENSSEVESIPUTKI
VIEMÄRIIN

RUNKOLINJASSA "KAATO"
VIEMÄRIIN ESIM. Cu22 TAI Cu28



Malli SIGMA __ SV:
Ilmanottoaukko POHJASSA,
puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE


MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisuvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

_____ = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)


X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA
KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA

— — — = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
 ----- = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ":
 SÄHKÖURAKKA

P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA
KYTKENTÄ PUTKIURAKKA



HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ
(=0/1 + min/med/max)

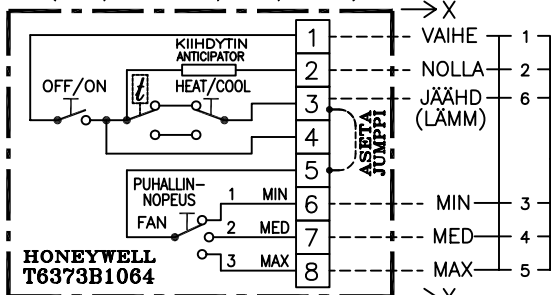

HONEYWELL
T6373B1064

HUOM!

HUOM!

JUMPPI TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTTÄÄ
VÄLILLÄ 3-5: PUHALTIMEN. AVAA/SULKEE JÄÄHD.VENTTIILIN

KUN KYTKETÄÄN USEAMPIA PUHALLIN-
KONVEKTOREITA SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN,
ON NIIDEN OLTAVA MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN VAIHTOEHTOISET
SAMAT PYÖRIMISNOPEUDET)

PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SV

PE

KONE
nro 2

 **JÄÄHDYTYS**
3-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITTE: 230VAC)
(ON/OFF)

KONDENSSI-
VESIPUMPPU

MIN=6
NOPEUS

PUHALLINMOOTTORI
JÄNNITEMUUNTAJALLA:
6-NOPEUSKINEN

Koneen tyyppi **2xSIGMA** __ **SV**

Työnro

Lehti
1/1

KOJA  KOJACOOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
KOJACOOL OY fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm	16.03.2010
Muutos	

Työ
Piirustuksen sisältö JOHDOTUSKAAVIO

Laite PUHALLINKONVEKTORIT **SIGMA**
2 kpl SIGMA (koot 110...222)

Kytkenäkotelon CBL20	☒	JÄÄHDYTYKSEN 3-TIE	☒	KONDENSSSIVESIPUMPUT	ON	☒
SAADIN T6373R1064	☒	VENTTIILI				☐

Piir.nro	(Termostaatti OHJAA Puhallinto)
2xSIGMA 110-222 SV	ja T6373B1064