
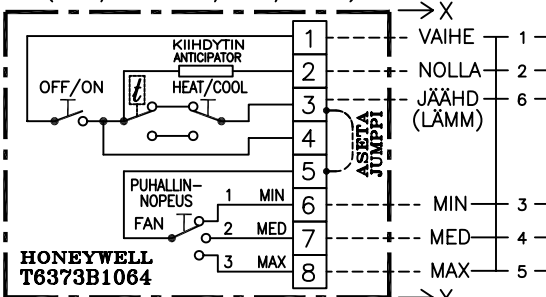


230-1-50

HIDAS
F/10AL
N
PERYHMÄ-
KESKUS

—	= TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X	= URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
---	= KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - -	= JOHDOTUS "KENTÄLLÄ": SÄHKÖURAKKA
P	= URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA


HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ
(=0/1 + min/med/max)

JUMPPI TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTTÄÄ
VÄLILLÄ 3-5: PUHALTIMEN, AVAA/SULKEE JÄÄHD.VENTTIILIIN

KONE
nro 1

PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SV

max __, __ kW
max __, __ A

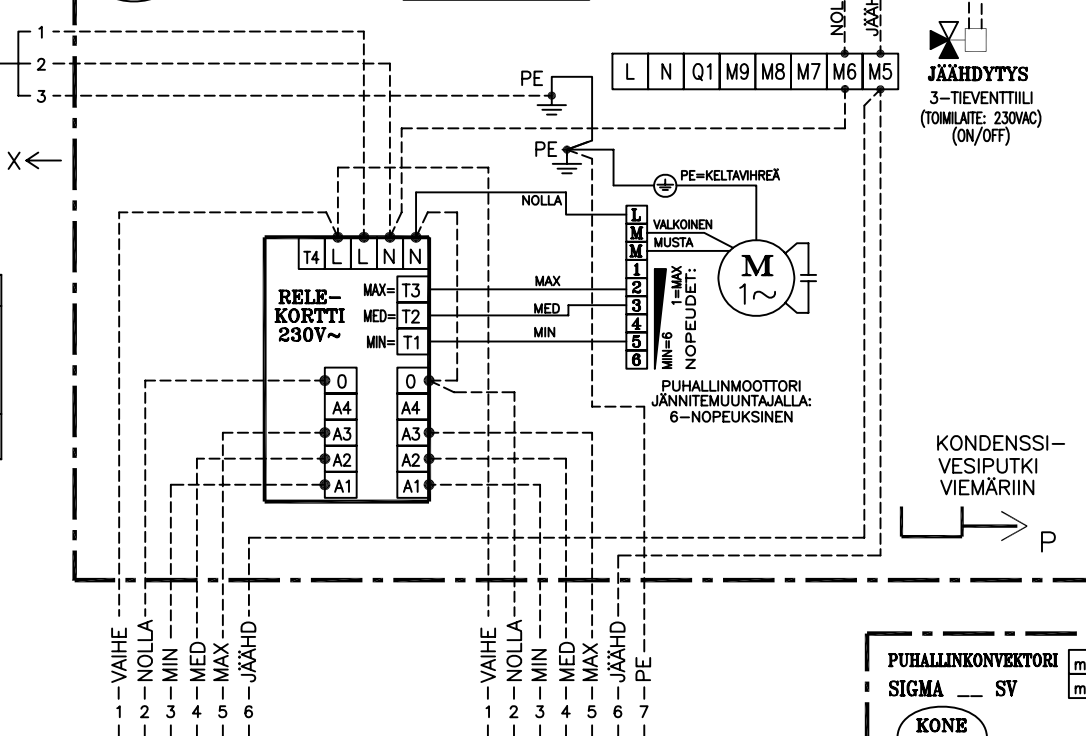

VAIHE
NOLLA
MIN
MED
MAX
JÄÄHD


VAIHE
NOLLA
MIN
MED
MAX
JÄÄHD
PE

KUN KYTKETÄÄN USEAMPIA PUHALLIN-
KONVEKTOREITA SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN,
ON NIIDEN OLTAVA MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN VAIHTOEHTOISET
SAMAT PYÖRIMISNOPEUDET)

PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SV

max __, __ kW
max __, __ A

KONE
nro 2

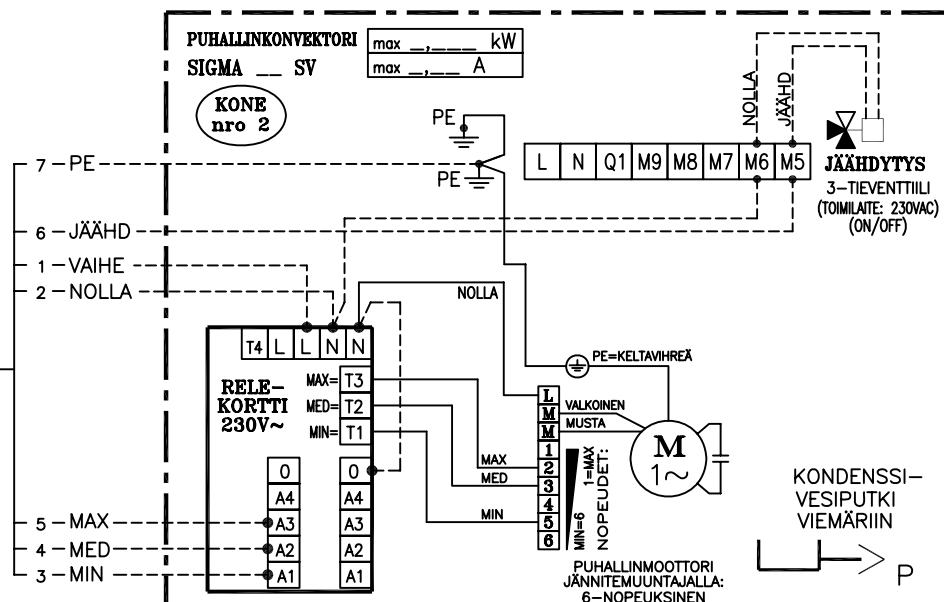

7 - PE
6 - JÄÄHD
1 - VAIHE
2 - NOLLA

5 - MAX
4 - MED
3 - MIN

Malli SIGMA __ SV:
Imanottoaukko POHJASSA,
puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE

MALLI- KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A




JÄÄHDYTYYS
3-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITTE: 230VAC)
(ON/OFF)

KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN

PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SV

max __, __ kW
max __, __ A

KONE
nro 2

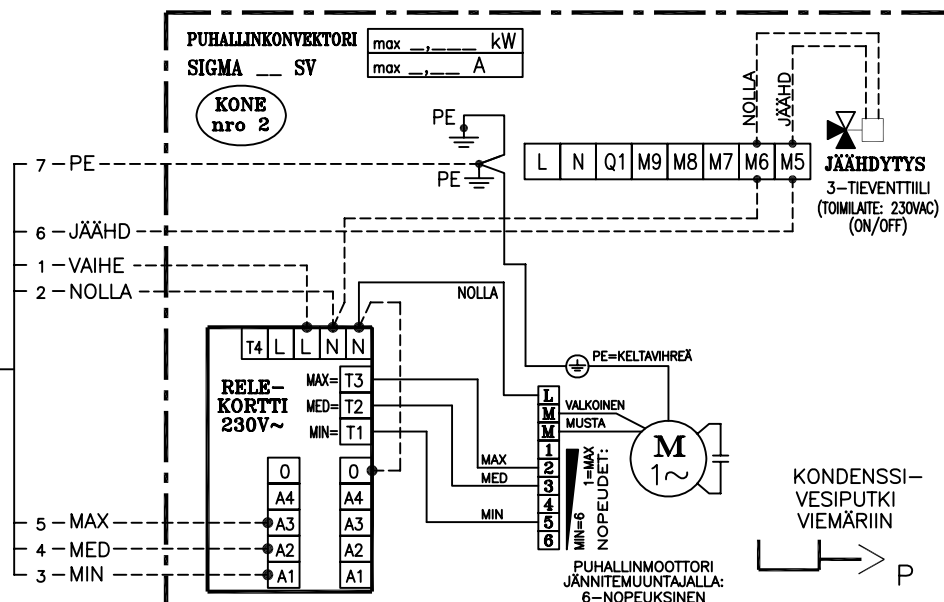

7 - PE
6 - JÄÄHD
1 - VAIHE
2 - NOLLA

5 - MAX
4 - MED
3 - MIN

JÄÄHDYTYYS
3-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITTE: 230VAC)
(ON/OFF)

KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN

KOJACOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
16.03.2010
Muutos

Työ

Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite PUHALLINKONVEKTORIT
2 kpl SIGMA (koot 110...222)

SIGMA

Koneen tyyppi 2xSIGMA __ SV

Kytkenäkotelo CBL20 ☒ JÄÄHDYTYYS 3-TIE ☒
SÄÄDIN T6373B1064 ☒ VENTTIILI

Työnro
2xSIGMA110-222 SV ja T6373B1064

Lehti
1/1