

230-1-50

HIDAS

F/10A


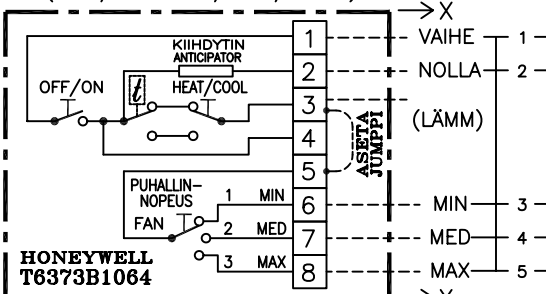
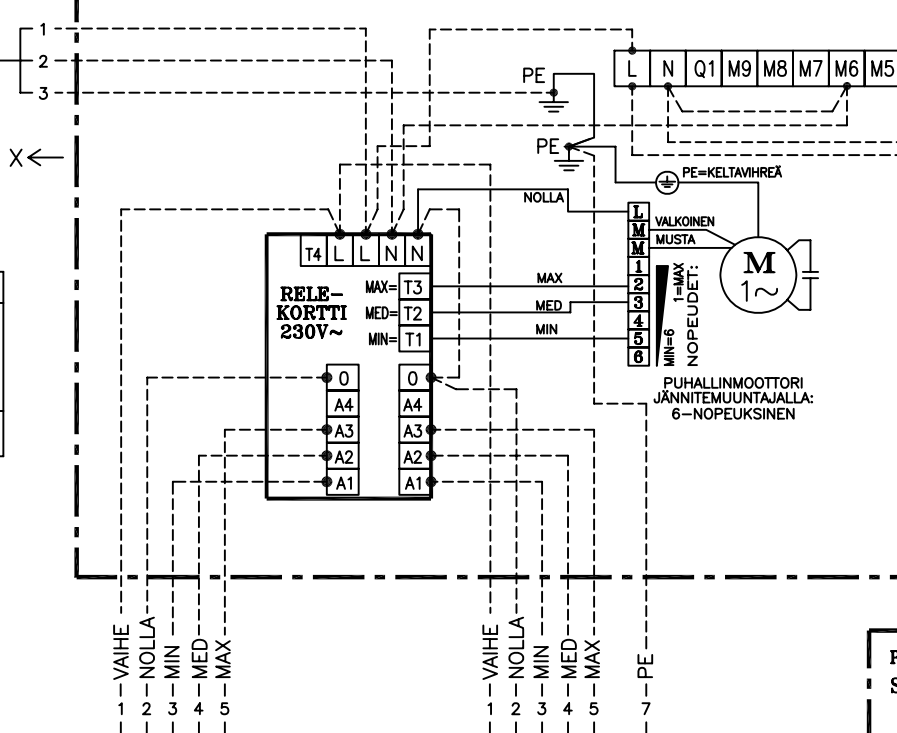
L

N

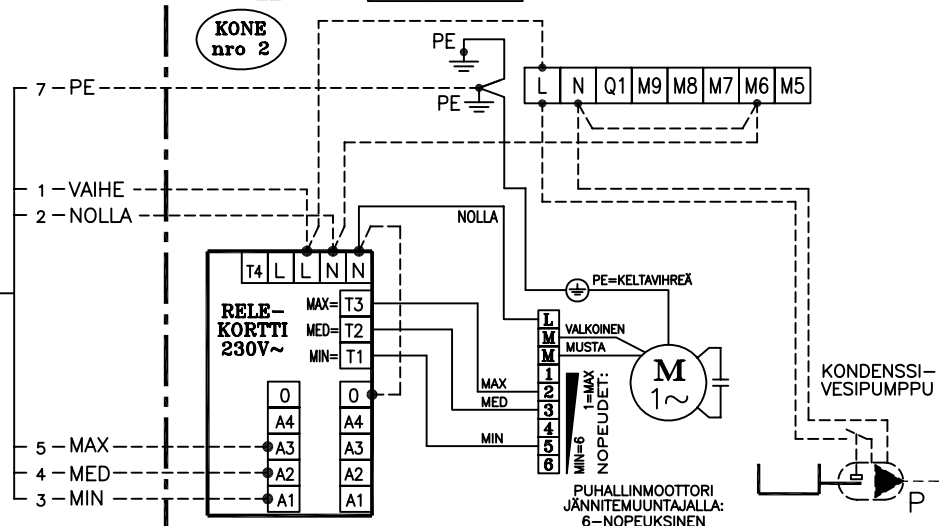
PE

RYHMÄ-
KESKUS

= TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)

X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA
KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA--- = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
--- = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ":
SÄHKÖURAKKAP = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA
KYTKENTÄ PUTKIURAKKAHUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ
(=0/1 + min/med/max)JUMPPI TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTTÄÄ
VÄLILLÄ 3-5: PUHALTIMEN, EI JÄÄHDYTYSVENTTIILIÄKONE
nro 1 PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SVmax __, __ kW
max __, __ AETÄISYYS RUNKO-
VIEMÄRIIN
(PUMPUN PAINEPUTKI
MUOVI PUR 8/11)
MAX: h=2metriä
L=2metriä
KONDENSSI-
VESIPUMPPUKONDENSSIVESIPUTKI
VIEMÄRIINRUNKOLINJASSA "KAATO"
VIEMÄRIIN ESIM. Cu22 TAI Cu28Malli SIGMA __ SV:
Ilmanottoaukko POHJASSA,
puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE

MALLI- KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

KUN KYTKETÄÄN USEAMPIA PUHALLIN-
KONVEKTOREITA SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN,
ON NIIDEN OLTAVA MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN VAIHTOEHTOISET
SAMAT PYÖRIMISNOPEUDET)PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SVmax __, __ kW
max __, __ AKONE
nro 2KONDENSSI-
VESIPUMPPUKOJAC COOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn

PJ

Pvm

16.03.2010

Muutos

Työ

Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIOLaite PUHALLINKONVEKTORIT
2 kpl SIGMA (koot 110...222)

SIGMA

Koneen tyyppi

2xSIGMA __ SV

Työnro

Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
2xSIGMA110-222 SV ja T6373B1064Lehti
1/1Kyt.kentäkotelo CBL20 ☒
SÄÄDIN T6373B1064 ☒JÄÄHDYTYSVENTTIILI ☐ EI OLEKONDENSSIVESIPUMPPU ☒