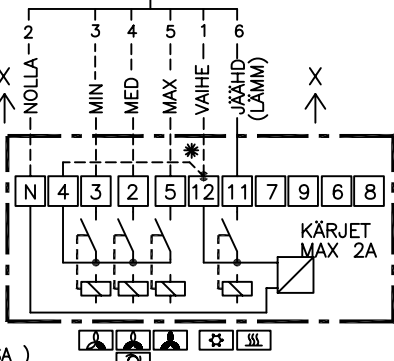


230-1-50

HIDAS
F/10AL
N
PERYHMÄ-
KESKUS= TEHDASJOHDOTUS
(SÄHKÖ)X = URAKKARAJA,
KAAPELIN ASENNUS JA
KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
--- = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ"
SÄHKÖURAKKAP = URAKKARAJA,
PUTKIEN ASENNUS JA
KYTKENTÄ PUTKIURAKKAKUN KYTKETÄÄN USEAMPIA
PUHALLINKONVEKTOREITA
SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN,
ON NIIDEN OLTAVA
MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN
VAIHTOEHTOISET SAMAT
PYÖRIMISNOPEUDET)DIGITAALINEN
TERMOSTAATTI
SEINÄLLÄEBERLE INSTAT 7
(TYPE 52749)(PUHALLIN
KÄYNNISTYÄ/PYSÄHTYÄ
TERMOSTAATTIN OHJAMAANA
LISÄTEN/PIENENTÄEN
PUHALLINNOPEUTTA
AUTOMAATTISESTI)
(2-TIEVENTTIILI AVAA/SULKEE
MYÖS TERMOSTAATTIN
OHJAMAANA)

HUOM!


(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C,
JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)

SELITYKSET:








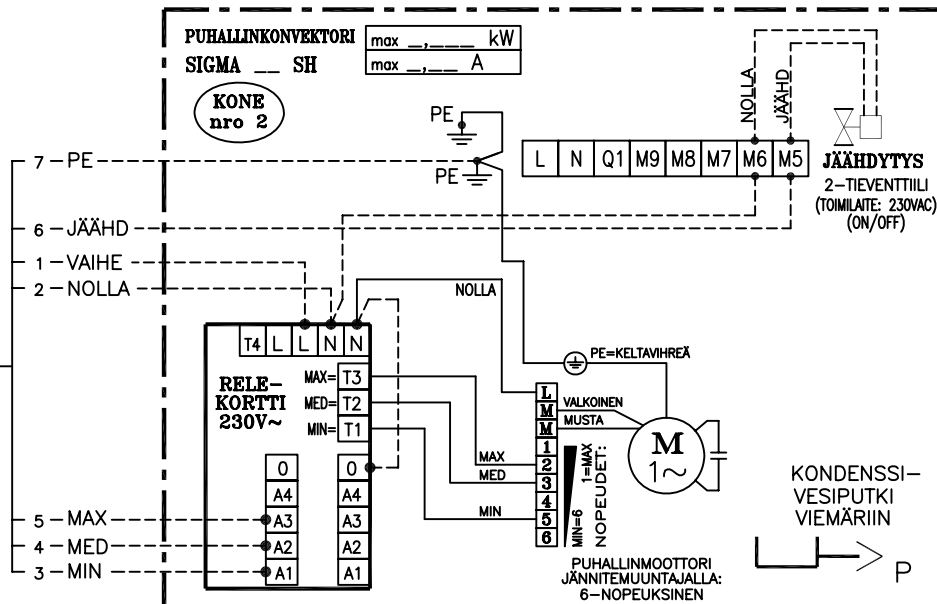
















- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS: AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYSTOIMINTO (VALITTU)
- LÄMMITYSTOIMINTO (VALITTU)
- ON/OFF

HUOMAUTUKSET:

* = JUMPPI VÄLILLE 4 JA 12

KONE
nro 1
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SHmax __, __ kW
max __, __ AMMJ
3x1,5S

X ←

MMO
7x1,5PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SHKONE
nro 2max __, __ kW
max __, __ A7 - PE
6 - JÄÄHD
1 - VAIHE
2 - NOLLAJÄÄHDYTYSTOIMILAITTE: 230VAC
(ON/OFF)KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIINKONE
nro 2max __, __ kW
max __, __ A7 - PE
6 - JÄÄHD
1 - VAIHE
2 - NOLLAMalli SIGMA __ SH:
Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETENPÄIN.
KATTOASENNUS

MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

Koneen tyyppi 2xSIGMA __ SH

Työnro

Lehti
1/1

KOJAC

KOJAC OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511Suunn
PJPvm
15.04.2009
Muutos

Työ

Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIOLaite PUHALLINKONVEKTORI
2 kpl SIGMA (koot 110...222)

SIGMA

Kytkenäkötelo CBL20
SÄÄDIN/INSTAT7 (52749)JÄÄHDYTYSTOIMILAITTE
VENTTIILI 2-TIEPiir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
2xSIGMA110-222 SH ja INSTAT7(=52749)