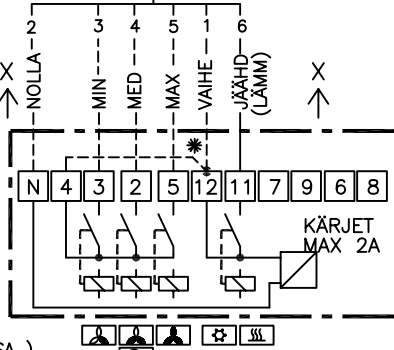


230-1-50

HIDAS
F/10AL
N
PERYHMÄ-
KESKUS= TEHDASJOHDOTUS
(SÄHKÖ)X = URAKKARAJA,
KAAPELIN ASENNUS JA
KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
--- = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ"
SÄHKÖURAKKAP = URAKKARAJA,
PUTKIEN ASENNUS JA
KYTKENTÄ PUTKIURAKKAKUN KYTKETÄÄN USEAMPIA
PUHALLINKONVEKTOREITA
SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN,
ON NIIDEN OLTAVA
MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN
VAIHTOEHTOISET SAMAT
PYÖRIMISNOPEUDET)DIGITAALINEN
TERMOSTAATTI
SEINÄLLÄEBERLE INSTAT 7
(TYPE 52749)(PUHALLIN
KÄYNNISTYYS/PYSÄHTYYS
TERMOSTAATIN OHJAMAANA
LISÄTEN/PIENENTÄEN
PUHALLINNOPEUTTA
AUTOMAATTISESTI)
(3-TIEVENTTIILI AVAA/SULKEE
MYÖS TERMOSTAATIN
OHJAMAANA)

HUOM!

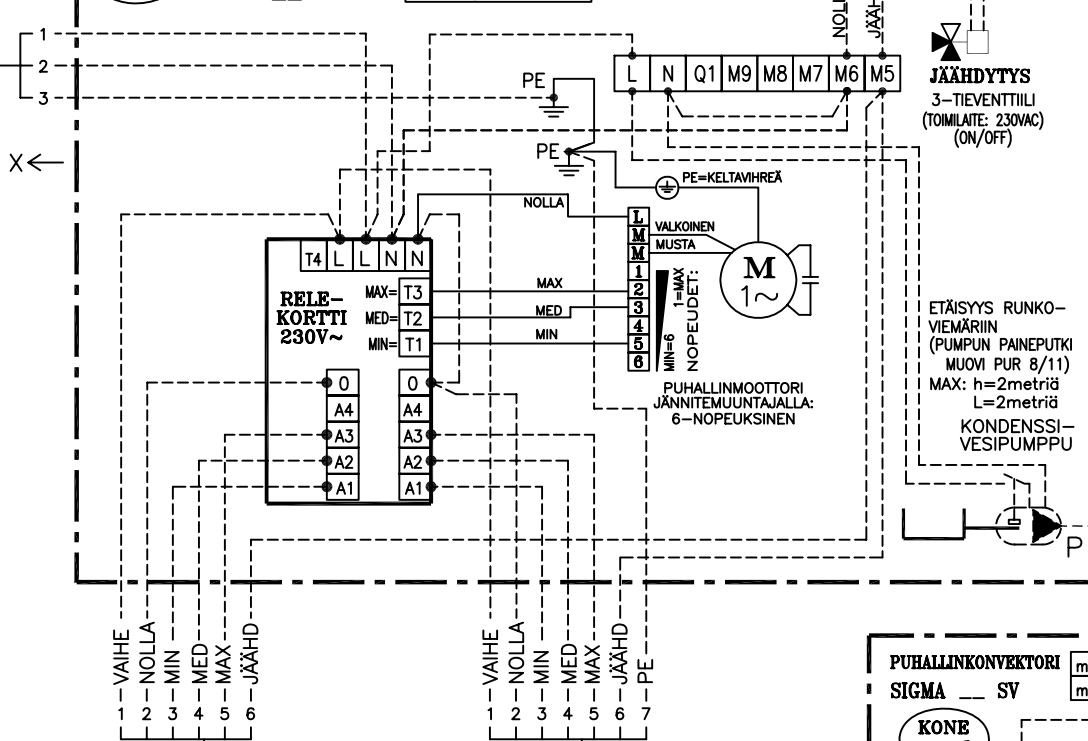
(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C,
JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)

SELITYKSET:

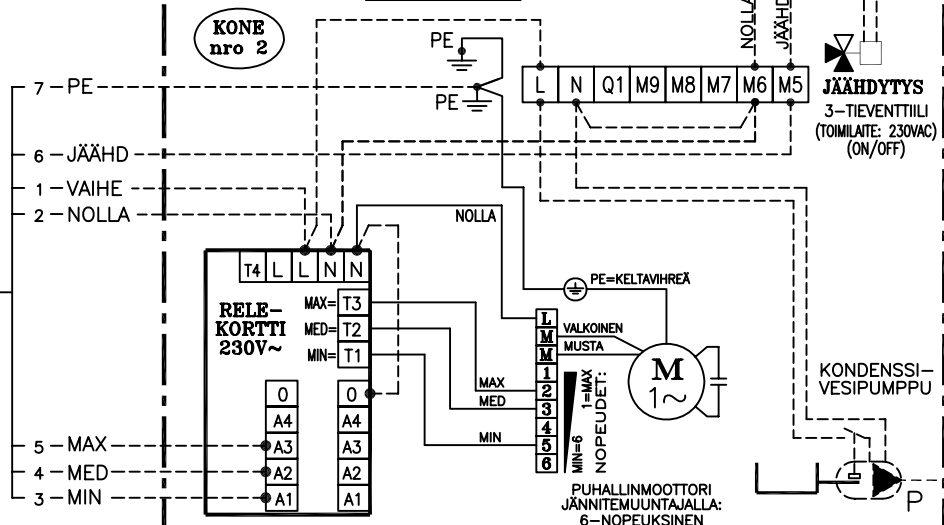
- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS: AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYSTOIMINTO (VALITTU)
- LÄMMITYSTOIMINTO (VALITTU)
- ON/OFF

HUOMAUTUKSET:

* = JUMPPI VÄLILLE 4 JA 12

KONE
nro 1
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SVmax __, __ kW
max __, __ AMalli SIGMA __ SV:
Ilmanottoaukko POHJASSA,
puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE

MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

JÄÄHDYTYSTY
3-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITTE: 230VAC)
(ON/OFF)ETÄISYYSS RUNKO-
VIEMÄRIIN
(PUMPUN PAINEPUTKI
MUOVI PUR 8/11)
MAX: h=2metriä
L=2metriä
KONDENSSI-
VESIPUMPPUKONDENSSIVESIPUTKI
VIEMÄRIINRUNKOLINJASSA "KAATO"
VIEMÄRIIN ESIM. Cu22 TAI Cu28PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SVKONE
nro 2max __, __ kW
max __, __ AJÄÄHDYTYSTY
3-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITTE: 230VAC)
(ON/OFF)KONDENSSI-
VESIPUMPPUKOJACOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511Suunn
PJPvm
15.04.2009
MuutosTyö
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIOLaite PUHALLINKONVEKTORI
2 kpl SIGMA (koot 110...222)

SIGMA

Koneen tyyppi 2xSIGMA __ SV

Kytkenäkotelö CBL20 ☒ JÄÄHDYTYSTY 3-TIE ☒ KONDENSSIVESIPUMPPU ☒
SÄÄDIN INSTAT7 (52749) ☒ VENTTIILI ☐Työnro Lehti
1/1Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
2xSIGMA 110-222 SV ja INSTAT7 (=52749)