

# RYHMÄ- KESKUS

230-1-50  
F/10A

L  
N  
PE







MMJ  
3x1,5S

## PUHALLINKONVEKTORI

SIGMA \_\_ SV



230-1-50

max \_\_, \_\_ kW  
max \_\_, \_\_ A

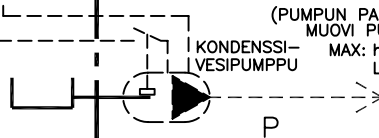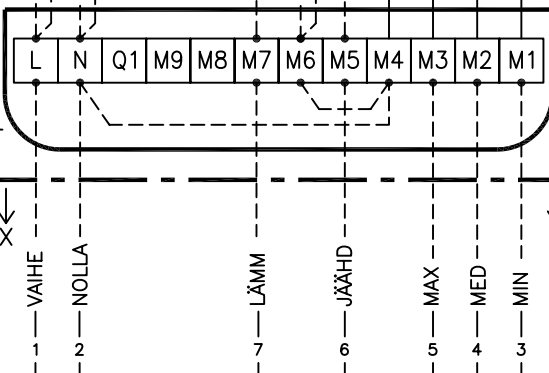

## HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ

( =0/1 + min/med/max )

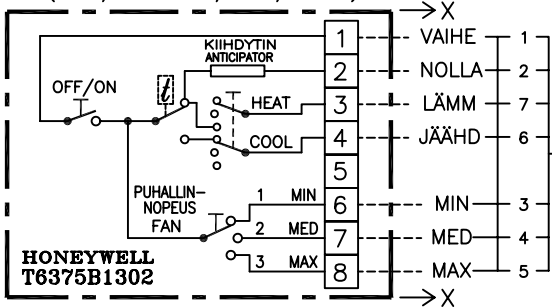

MMO  
7x1,5

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)

X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA  
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"  
--- = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA

P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

**Malli SIGMA \_\_ SV:**  
Ilmanottoaukko POHJASSA, puhallus YLÖSPÄIN.  
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE

| MALLI-KOKO | Sähkäteho<br>MAX-nopeus [kW] | Nimellisvirta<br>MAX-nopeus [A] |
|------------|------------------------------|---------------------------------|
| 224        | 0,184 kW                     | 0,812 A                         |
| 226        | 0,203 kW                     | 0,880 A                         |
| 228        | 0,241 kW                     | 1,1 A                           |