


# RYHMÄ-KESKUS





230-1-50  
F/10A





## PUHALLINKONVEKTORI SIGMA \_\_ SH

230-1-50

max \_\_\_\_\_ kW  
max \_\_\_\_\_ A

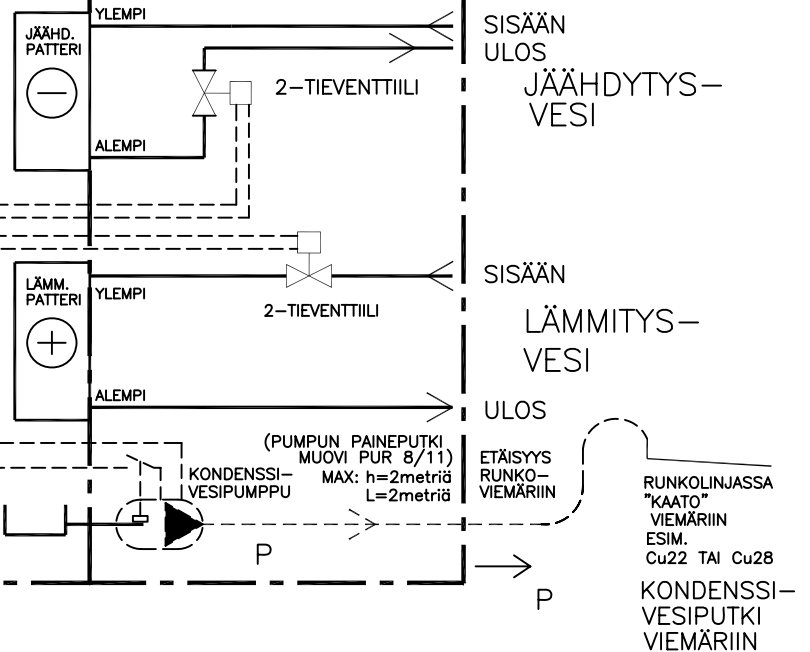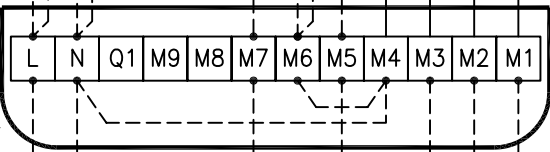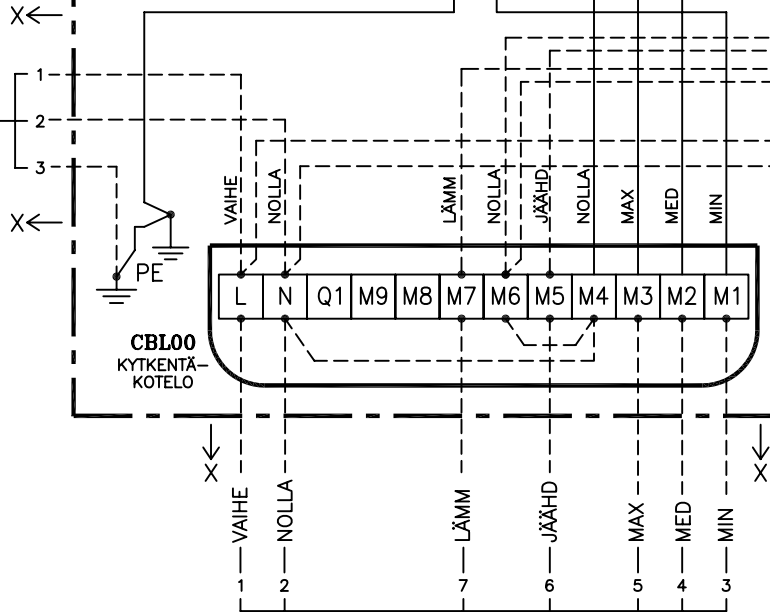

### HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

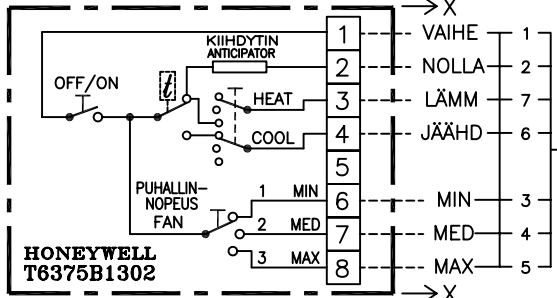

MMO  
7x1,5

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)  
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA  
- - - = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"  
- - - - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA  
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

Malli SIGMA __ SH: Ilmanottoaukko TAKANA, puhallus ETEENPÄIN. KATTOASENNUS		
MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

