


RYHMÄ- KESKUS




230-1-50
F/10A

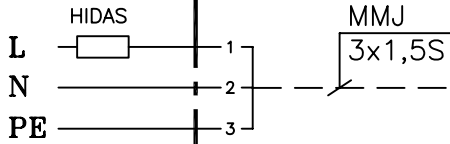



PUHALLINKONVEKTORI SIGMA ___ SH

230-1-50

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| max | ___ | ___ | kW |
| max | ___ | ___ | A |

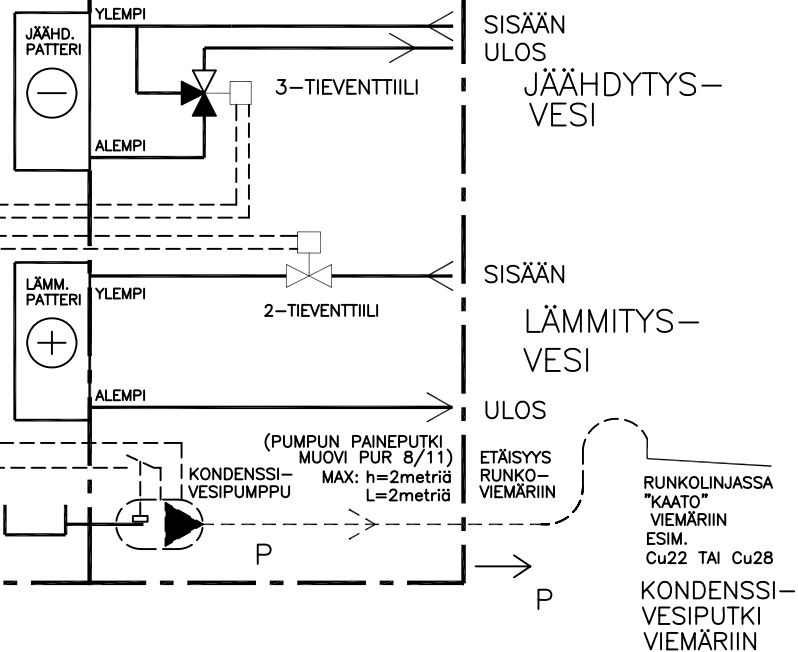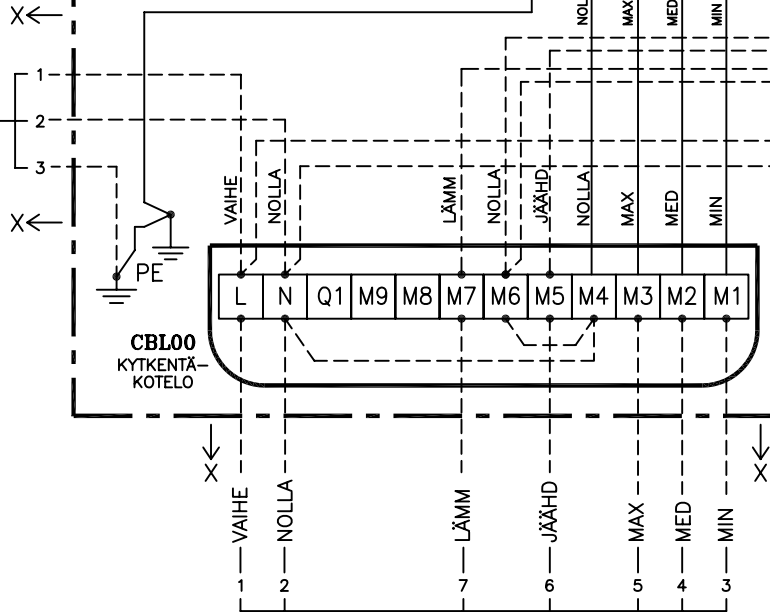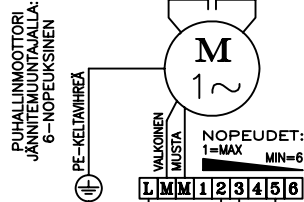

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

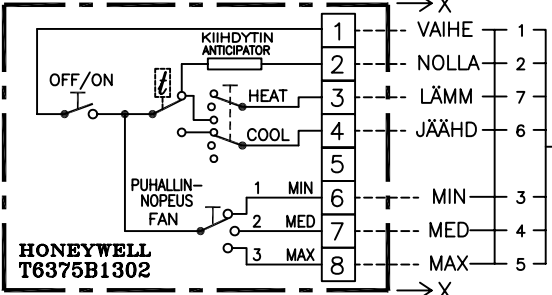

Malli SIGMA ___ SH:
Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETEENPÄIN.
KATTOASENNUS

| MALLI-KOKO | Sähköteho MAX-nopeus [kW] | Nimellisvirta MAX-nopeus [A] |
|------------|------------------------------|---------------------------------|
| 110 | 0,051 kW | 0,244 A |
| 112 | 0,062 kW | 0,296 A |
| 114 | 0,073 kW | 0,349 A |
| 216 | 0,084 kW | 0,370 A |
| 218 | 0,090 kW | 0,430 A |
| 220 | 0,112 kW | 0,480 A |
| 222 | 0,156 kW | 0,680 A |

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
--- = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA