

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A

L
N
PE


MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI SIGMA SH

230-1-50

max _____ kW
max _____ A

PUHALLINMOOTTORI
JÄNNITÄMUKTAAJILLA:
6-NOPEUKSINEN




JÄÄHD.
PATTERI

YLEMPI
ALEMPI

SISÄÄN
ULOS
JÄÄHDYTYS-
VESI

3-TIEVENTTIILI

CBL00
KYTKENTÄ-
KOTELO


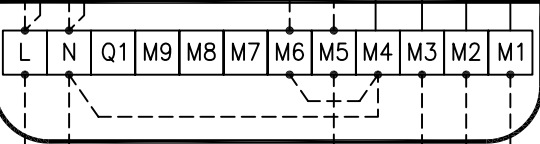


(PUMPUN PAINEPUTKI
MUOVI PUR 8/11)
KONDENSSI-
VESIPUMPPU
MAX: h=2metriä
L=2metriä

ETÄISYYS
RUNKO-
VIEMÄRIIN

RUNKOLINJASSA
"KAATO"
VIEMÄRIIN
ESIM.
Cu22 TAI Cu28
KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

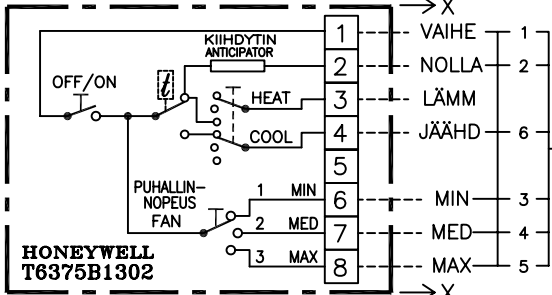

HONEYWELL
T6375B1302

MMO
7x1,5



Malli SIGMA SH:
Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETEENPÄIN.
KATTOASENNUS

MALLI- KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

— = TEHDASJOHDOTUS
(SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA,
KAAPELIN ASENNUS JA
KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
--- = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ"
SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA,
PUTKIEN ASENNUS JA
KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

KOJAC COOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
15.04.2009
Muutos

Työ
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA (koot 110...222)



Koneen tyyppi
SIGMA SH

KytKentäkotelo CBL00
SÄÄDIN T6375B1302
JÄÄHDYTYS 3-TIE
VENTTIILI
KONDENSSIVESIPUMPPU

Työnro
Piir.nro
SIGMA 110-222 SH
Lehti
1/1
(Puhallin käy AINA)
ja T6375B1302