

RYHMÄ- KESKUS



230-1-50
F/10A

L
N
PE


MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI SIGMA __ SV


230-1-50
max __, __ kW
max __, __ A



SISÄÄN
JÄÄHDYTYS-
VESI
ULOS


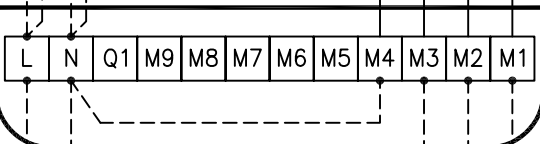


CBLOO
KYTKENTÄ-
KOTELO



ETÄISYYS
RUNKO-
VIEMÄRIIN
KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

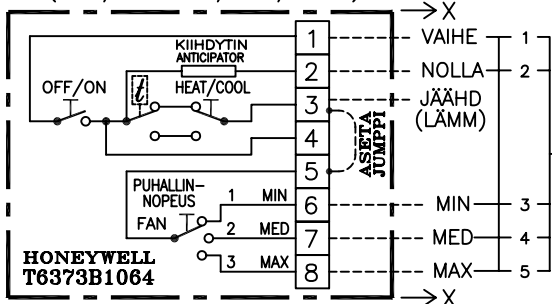

MMO
7x1,5



— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

Malli SIGMA __ SV: Ilmanottoaukko POHJASSA, puhallus YLÖSPÄIN. SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE		
MALLI-KOKO	Sähkäteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

HUOMI

JUMPPI TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTÄÄ
VÄLILLÄ 3-5: PUHALTIMEN, EI JÄÄHDYTYSVENTTIILIÄ

HUOMI



KOJAC OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
31.03.2009
Muutos

Työ
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA (koot 224-226-228)



Koneen tyyppi
SIGMA __ SV

KytKentäkotelo CBL00
SÄÄDIN T6373B1064

JÄÄHDYTYS
VENTTIILI EI OLE

KONDENSSIVESIPUMPPU
ON

Työnro
Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
SIGMA 224-228 SV ja T6373B1064

Lehti
1/1