

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A

L
N
PE




MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI

SIGMA __ SV

230-1-50



max __, __ kW
max __, __ A

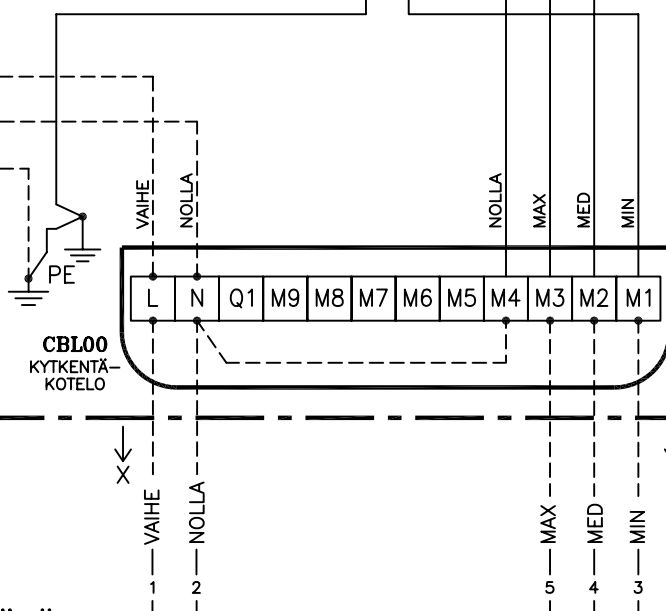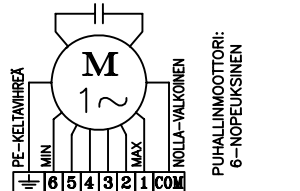

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ

(=0/1 + min/med/max)

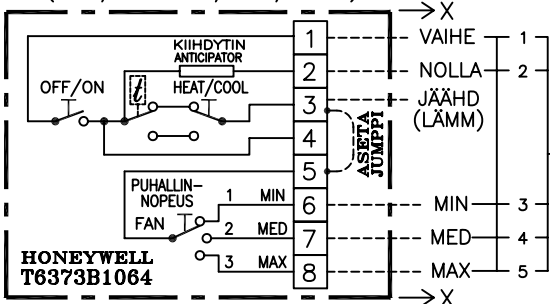

HUOMI

JUMPPI TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTÄÄ
VÄLILLÄ 3-5: PUHALTIMEN, EI JÄÄHDYYSVENTTIILIÄ

HUOMI



— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
--- = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

Malli SIGMA __ SV: Ilmanottoaukko POHJASSA, puhallus YLÖSPÄIN. SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE		
MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

KOJAC
KOJAC COOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
31.03.2009
Muutos

Työ
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA (koot 224-226-228)

Koneen tyyppi
SIGMA __ SV

Työnro
Lehti
1/1

KytKentäkotelo CBL00
SÄÄDIN T6373B1064

JÄÄHDYYS
VENTTIILI EI OLE

Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
SIGMA 224-228 SV ja T6373B1064