

RYHMÄ- KESKUS




230-1-50
F/10A

L
N
PE

MMJ
3x1,5S



PUHALLINKONVEKTORI SIGMA SH

230-1-50
max _____ kW
max _____ A

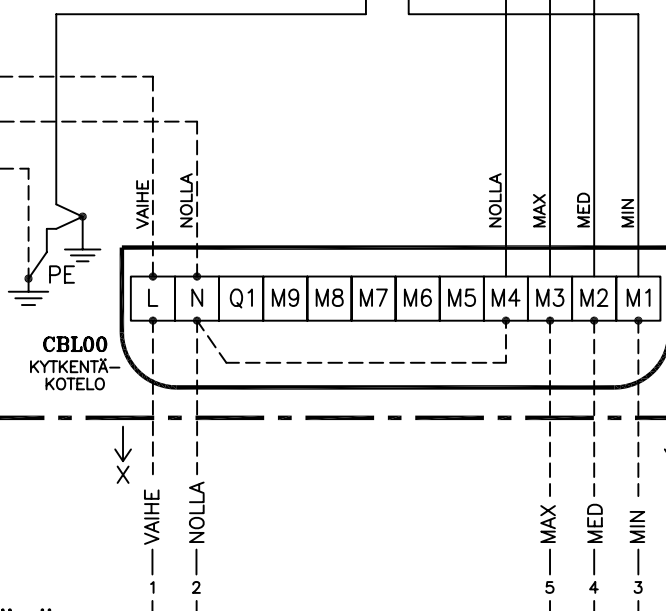

KONDENSSI-
VESI PUTKI
VIEMÄRIIN

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

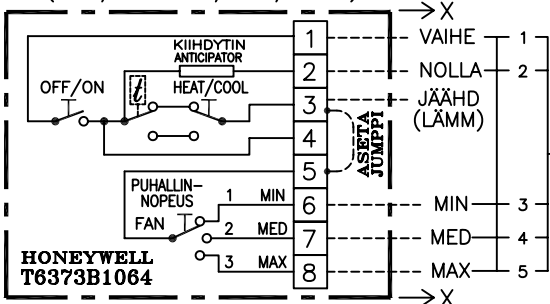

MMO
7x1,5



— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

Malli SIGMA SH:
Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETEENPÄIN.
KATTOASENNUS

MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

HUOMI

JUMPPI TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTÄÄ
VÄLILLÄ 3-5: PUHALTIMEN, EI JÄÄHDYYSVENTTIILIÄ

HUOMI

KOJA
KOJACOO OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
31.03.2009
Muutos

Työ
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA (koot 224-226-228)

Koneen tyyppi
SIGMA SH

KytKentäkotelo CBL00
SÄÄDIN T6373B1064

JÄÄHDYYS
VENTTIILI EI OLE

Työnro
Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
SIGMA 224-228 SH ja T6373B1064

Lehti
1/1