

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A


L
N
PE

MMJ
3x1,5S


PUHALLINKONVEKTORI SIGMA __ SV

230-1-50

max __, __ kW
max __, __ A



CBL00
KYTKENTÄ-
KOTELO

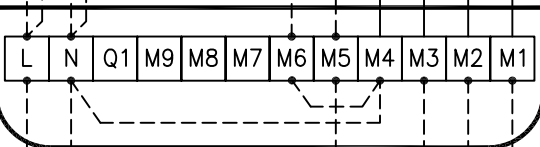

JÄÄHD.
PATTERI

YLEMPI

ALEMPI



2-TIEVENTTIILI

SISÄÄN
ULOS
JÄÄHDYTYK-
VESI

(PUMPUN PAINEPUTKI
MUOVI PUR 8/11)
KONDENSSI-
VESIPUMPPU
MAX: h=2metriä
L=2metriä

ETÄISYYS
RUNKO-
VIEMÄRIIN
KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

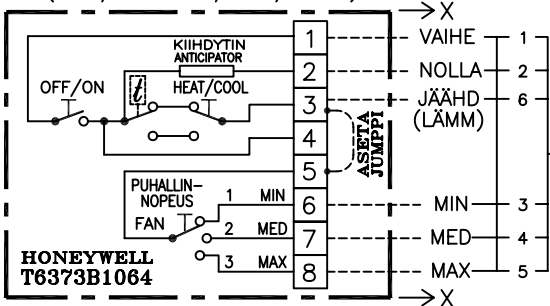

MMO
7x1,5



— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

Malli SIGMA __ SV: Ilmanottoaukko POHJASSA, puhallus YLÖSPÄIN. SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE		
MALLI-KOKO	Sähkäteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

HUOMI

JUMPPI TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTTÄÄ
VÄLILLÄ 3-5: PUHALTIMEN, AVAA/SULKEE JÄÄHD.VENTTIILIN

HUOMI

KOJAC
KOJAC OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
31.03.2009
Muutos

Työ
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA (koot 224-226-228)

Koneen tyyppi
SIGMA __ SV

Työnro
Lehti
1/1

KytKentäkotelo CBL00
SÄÄDIN T6373B1064

Piir.nro
SIGMA 224-228 SV ja T6373B1064