

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A



HIDAS
L
N
PE

MMJ
3x1,5S

PUHALLINKONVEKTORI SIGMA SH


230-1-50

max _____ kW
max _____ A



2-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITTE: 230VAC)
(ON/OFF)

SISÄÄN
ULOS
JÄÄHDYTYS-
VESI

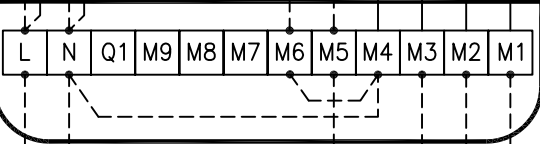

(PUMPUN PAINEPUTKI
MUOVI PUR 8/11)
KONDENSSI-
VESIPUMPPU
MAX: h=2metriä
L=2metriä


ETÄISYYS
RUNKO-
VIEMÄRIIN
RUNKOLINJASSA
"KAATO"
VIEMÄRIIN
ESIM.
Cu22 TAI Cu28
KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN

DIGITAALINEN
TERMOSTAATTI
SEINÄLLÄ

EBERLE INSTAT 7
(TYPE 52749)

(PUHALLIN
KÄYNNISTYY/PYSÄHTYY
TERMOSTAATTIN OHJAMAANA
LISÄTEN/PIENENTÄEN
PUHALLINNOPEUTTA
AUTOMAATTISESTI)
(2-TIEVENTTIILI AVAA/SULKEE
MYÖS TERMOSTAATTIN
OHJAMAANA)

HUOM !
(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C,
JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)

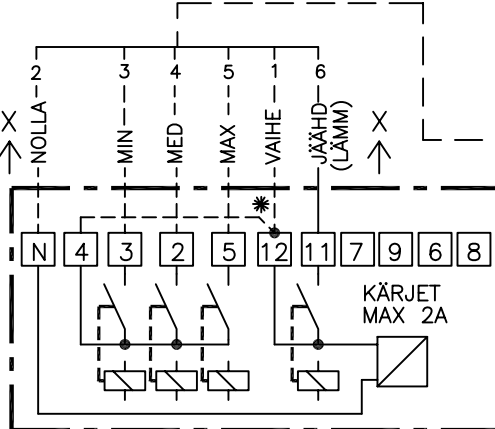

SELITYKSET:

- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS:
AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYS TOIMINTO (VALITTU)
- LÄMMITYS TOIMINTO (VALITTU)
- ON/OFF

HUOMAUTUKSET:

* = JUMPPI VÄLILLE 4 JA 12

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

Malli SIGMA __ SH:		
Ilmanottoaukko TAKANA, puhallus ETEENPÄIN. KATTOASENNUS		
MALLI- KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A



KOJAC
KOJAC COOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ
Pvm
31.03.2009
Muutos

Työ
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA (koot 224-226-228)

Koneen tyyppi
SIGMA __ SH

Työnro
Lehti
1/1

KytKentäkotelo CBL00 ☒ JÄÄHDYTYS
SÄÄDIN INSTAT7 (52749) ☒ VENTTIILI 2-TIE ☒

KONDENSSIVESIPUMPPU ☒
Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
SIGMA 224-228 SH ja INSTAT7(=52749)