

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A


HIDAS
L
N
PE

MMJ
3x1,5S


PUHALLINKONVEKTORI SIGMA SV

230-1-50

max _____ kW
max _____ A




PUHALLINMOOTTORI:
6-NOPEUKSINEN



3-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITE: 230VAC)
(ON/OFF)

SISÄÄN
ULOS
JÄÄHDYTYS-
VESI

CBL00
KYTKENTÄ-
KOTELO

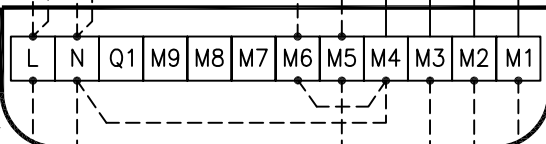

(PUMPUN PAINEPUTKI
MUOVI PUR 8/11)
KONDENSSI-
VESIPUMPPU
MAX: h=2metriä
L=2metriä

ETÄISYYS
RUNKO-
VIEMÄRIIN
KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN




DIGITAALINEN
TERMOSTAATTI
SEINÄLLÄ

EBERLE INSTAT 7
(TYPE 52749)

(PUHALLIN
KÄYNNISTYY/PYSÄHTYY
TERMOSTAATTIN OHJAMAANA
LISÄTEN/PIENENTÄEN
PUHALLINNOPEUTTA
AUTOMAATTISESTI)
(3-TIEVENTTIILI AVAA/SULKEE
MYÖS TERMOSTAATTIN
OHJAMAANA)

HUOM !
(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C,
JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)

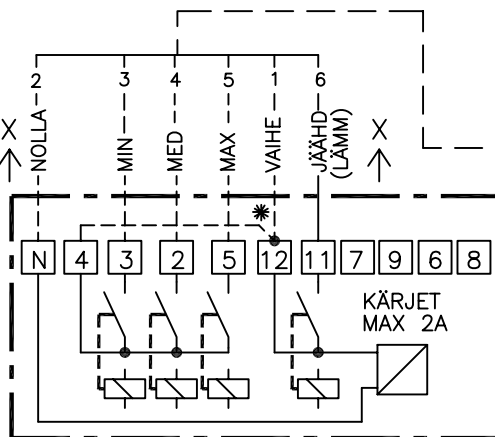

SELITYKSET:

- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS:
AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYS TOIMINTO (VALITTU)
- LÄMMITYS TOIMINTO (VALITTU)
- ON/OFF

HUOMAUTUKSET:

* = JUMPPI VÄLILLE 4 JA 12

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

Malli SIGMA __ SV: Ilmanottoaukko POHJASSA, puhallus YLÖSPÄIN. SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE		
MALLI- KOKO	Sähkäteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

KOJAC
KOJACCOOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
31.03.2009
Muutos

Työ
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA (koot 224-226-228)

Koneen tyyppi
SIGMA __ SV

Työnro
Lehti
1/1

Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
SIGMA 224-228 SV ja INSTAT(=52749)