
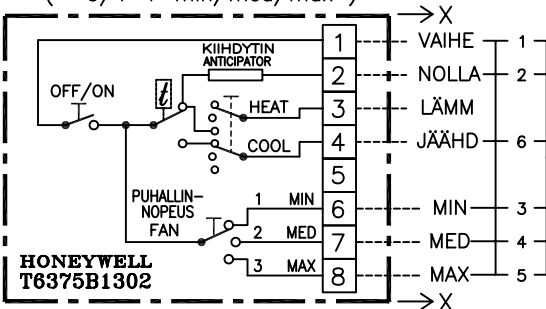
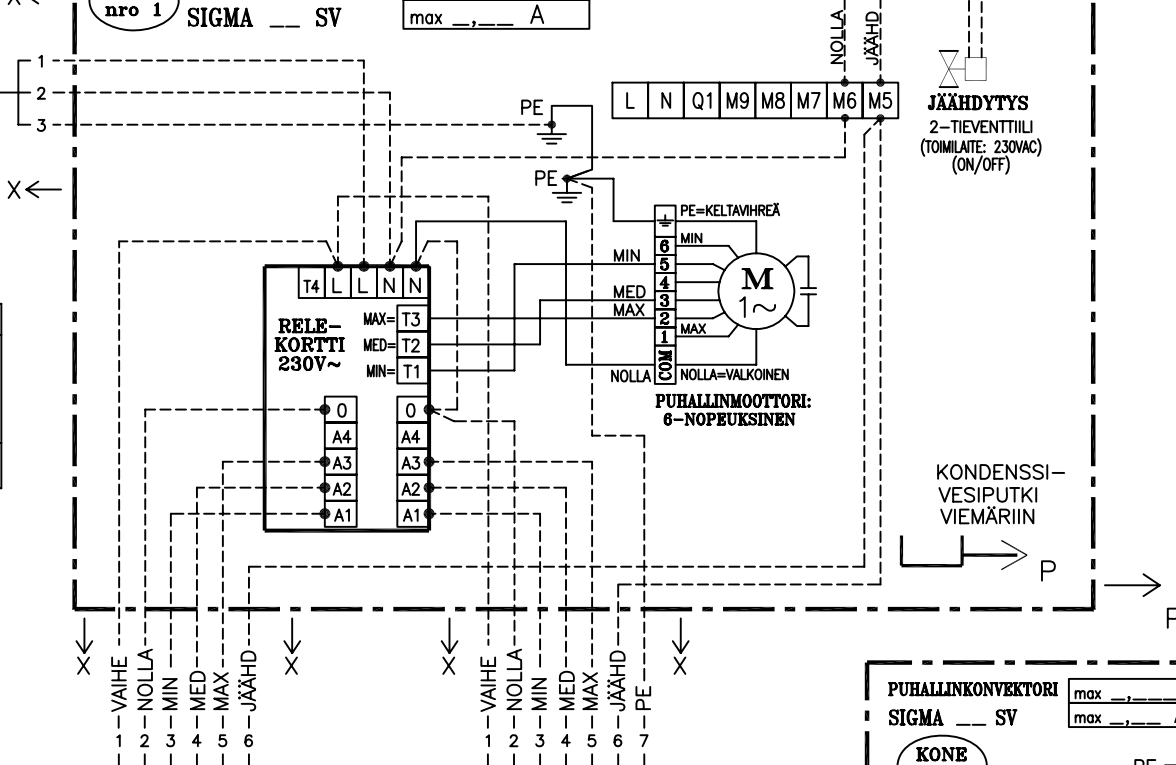



230-1-50

HIDAS
F/10AL → X
N → 1
PE → 2RYHMÄ-
KESKUS

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
--- = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ": SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ
(=0/1 + min/med/max)HONEYWELL
T6375B1302KONE
nro 1
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SVmax __, __ kW
max __, __ AMalli SIGMA __ SV:
Ilmanottoaukko POHJASSA,
puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE

MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-arvot [kW]	Nimellisvirta MAX-arvot [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

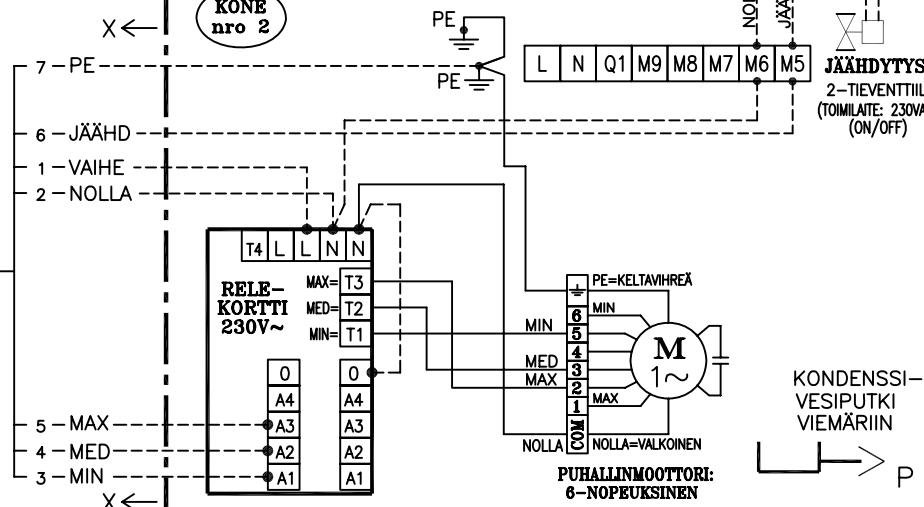KUN KYTKETÄÄN USEAMPIA PUHALIN-
KONVEKTOREITA SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN,
ON NIIDEN OLTAVA MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN VAIHTOEHTOISET
SAMAT PYÖRIMISNOPEUDET)PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SVmax __, __ kW
max __, __ AKONE
nro 2

KOJA

KOJACOO OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511Suunn
PJPvm
31.08.2010

Muutos

Työ

Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIOLaite PUHALLINKONVEKTORIT
2 kpl SIGMA (koot 224-226-228)

SIGMA

Koneen tyyppi 2xSIGMA __ SV

Kytkenäkotelo CBL20 ☒ JÄÄHDYTYS
SÄÄDIN T6375B1302 ☒ VENTTIILI 2-TIE ☒

Työnro

Piir.nro
2xSIGMA 224-228 SVLehti
1/1(Puhallin käy AINA)
ja T6375B1302