

230-1-50

HIDAS
F/10AL
N
PERYHMÄ-
KESKUS

=	TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X	URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
---	KAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
---	JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P	URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA


KUN KYTKETÄÄN USEAMPIA PUHALLINKONVEKTOREITA SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN, ON NIIDEN OLTAVA MALLIKOOLTAAN SAMOJA. (= MYÖS MOOTTORIEN VAIHTOEHTOSET SAMAT PYÖRIMISNOPEUDET)

DIGITAALINEN
TERMOSTAATTI
SEINÄLLÄEBERLE INSTAT 7
(TYPE 52749)

(PUHALLIN KÄYNNISTYÄ/PYSÄHTYÄ TERMOSTAATTIN OHJAMAANA LISÄTEN/PIENENTÄEN PUHALLINNOPEUTTA AUTOMAATTISESTI) (2-TIEVENTTIILI AVAA/SULKEE MYÖS TERMOSTAATTIN OHJAMAANA)

HUOM !

(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C, JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)

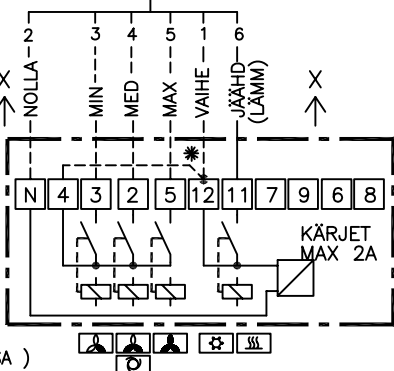


SELITYKSET:

- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS: AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYSTOIMINTO (VALITTU)
- LÄMMITYSTOIMINTO (VALITTU)
- ON/OFF


HUOMAUTUKSET:

* = JUMPPI VÄLILLE 4 JA 12

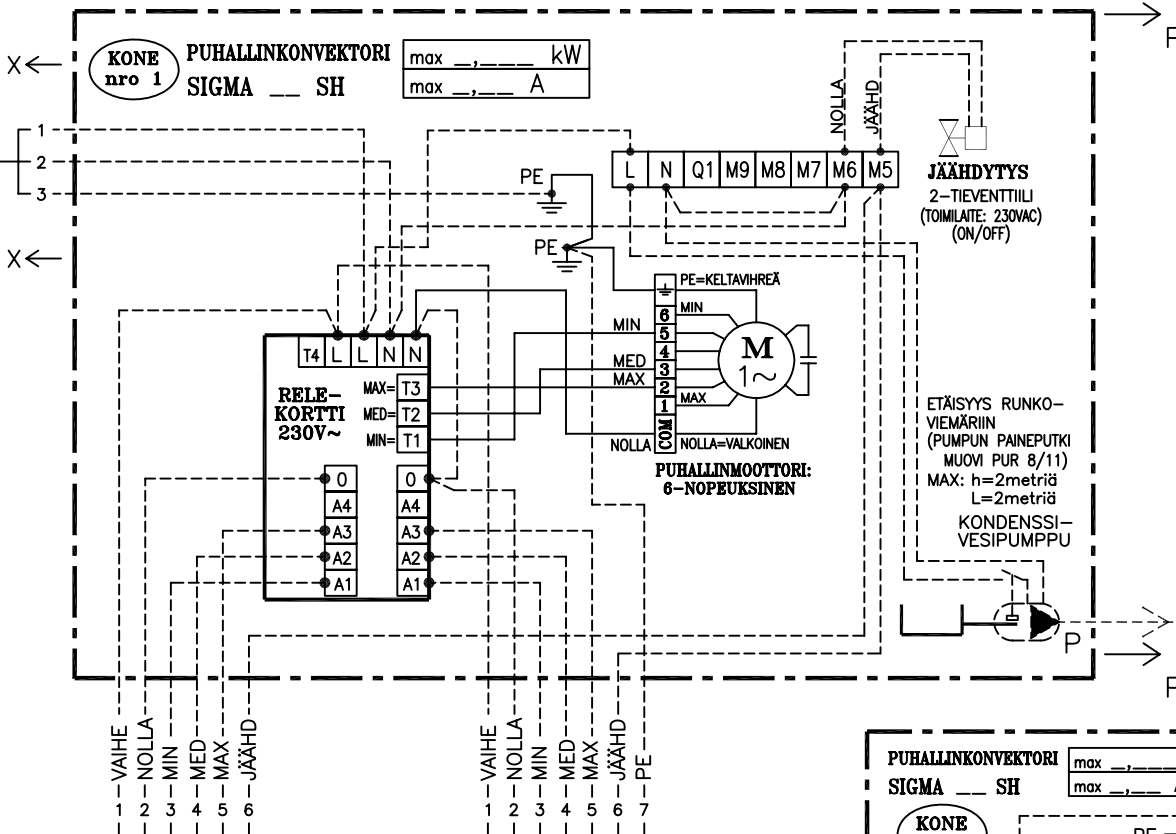

Malli SIGMA SH:
Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETEENPÄIN.
KATTOASENNUS

MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

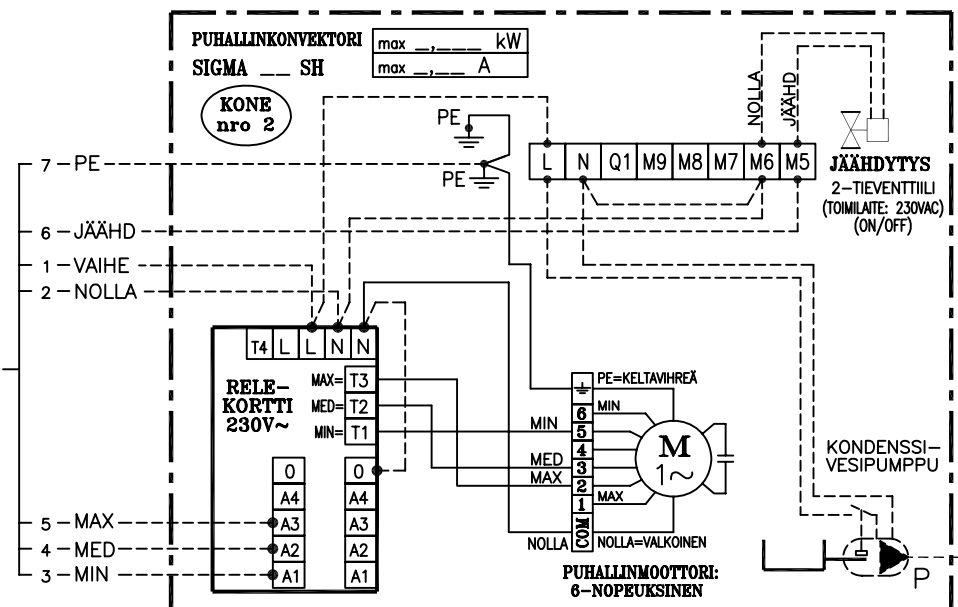KONDENSIVESIPUTKI
VIEMÄRIINRUNKOLINJASSA "KAATO"
VIEMÄRIIN ESIM. Cu22 TAI Cu28

KOJA

KOJACOO OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511Suunn
PJPvm
08.04.2009
Muutos

Työ

Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIOLaite PUHALLINKONVEKTORIT
2 kpl SIGMA (koot 224-226-228)

SIGMA

Koneen tyyppi 2xSIGMA SH

Työnro

Lehti
1/1Kytkenäkotelot CBL20 ☒ JÄÄHDYTYSTOIMINTO ☒
SÄÄDIN (INSTAT7 (52749)) ☒ VENTTIILI 2-TIE ☒KONDENSIVESIPUMPUT ☒
☐Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
2xSIGMA 224-228 SH ja INSTAT7(=52749)