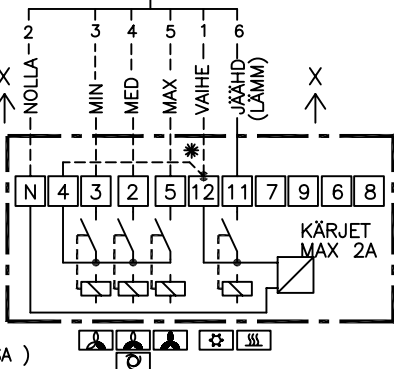


230-1-50


HIDAS
F/10AL
N
PERYHMÄ-
KESKUS= TEHDASJOHDOTUS
(SÄHKÖ)X = URAKKARAJA,
KAAPELIN ASENNUS JA
KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
--- = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ"
SÄHKÖURAKKAP = URAKKARAJA,
PUTKIEN ASENNUS JA
KYTKENTÄ PUTKIURAKKAKUN KYTKETÄÄN USEAMPIA
PUHALLINKONVEKTOREITA
SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN,
ON NIIDEN OLTAVA
MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN
VAIHTOEHTOSET SAMAT
PYÖRIMISNOPEUDET)DIGITAALINEN
TERMOSTAATTI
SEINÄLLÄEBERLE INSTAT 7
(TYPE 52749)(PUHALLIN
KÄYNNISTYYS/PYSÄHTYYS
TERMOSTAATIN OHJAMAANA
LISÄTEN/PIENENTÄEN
PUHALLINNOPEUTTA
AUTOMAATTISESTI)
(3-TIEVENTTIILI AVAA/SULKEE
MYÖS TERMOSTAATIN
OHJAMAANA)**HUOM !**(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C,
JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)

SELITYKSET:

- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS: AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYSTOIMINTO (VALITTU)
- LÄMMITYSTOIMINTO (VALITTU)
- ON/OFF












HUOMAUTUKSET:

* = JUMPPI VÄLILLE 4 JA 12





























KONE
nro 1
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SHmax __, __ kW
max __, __ AMMJ
3x1,5S

X ←

X ←

Malli SIGMA __ SH:
Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETEENPÄIN.
KATTOASENNUS

MALLI- KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

JÄÄHDYTYKSEN
3-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITTE: 230VAC)
(ON/OFF)KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIINPUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SHKONE
nro 2max __, __ kW
max __, __ A

KOJAC

KOJAC COOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511Suunn
PJPvm
08.04.2009
Muutos

Työ

Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIOLaite PUHALLINKONVEKTORI
2 kpl SIGMA (koot 224-226-228)

SIGMA

Koneen tyyppi 2xSIGMA __ SH

Kytkenäkotelot CBL20 ☒ JÄÄHDYTYKSEN 3-TIEVENTTIILI ☒
SÄÄDIN INSTAT7 (52749) ☒☐Työnro
Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
2xSIGMA 224-228 SH ja INSTAT7(=52749)Lehti
1/1