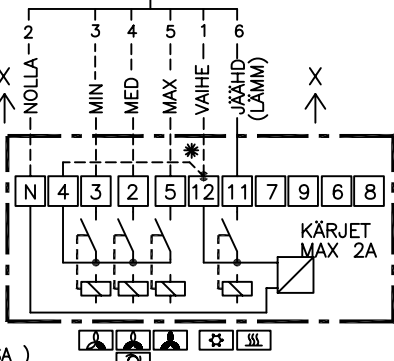


230-1-50

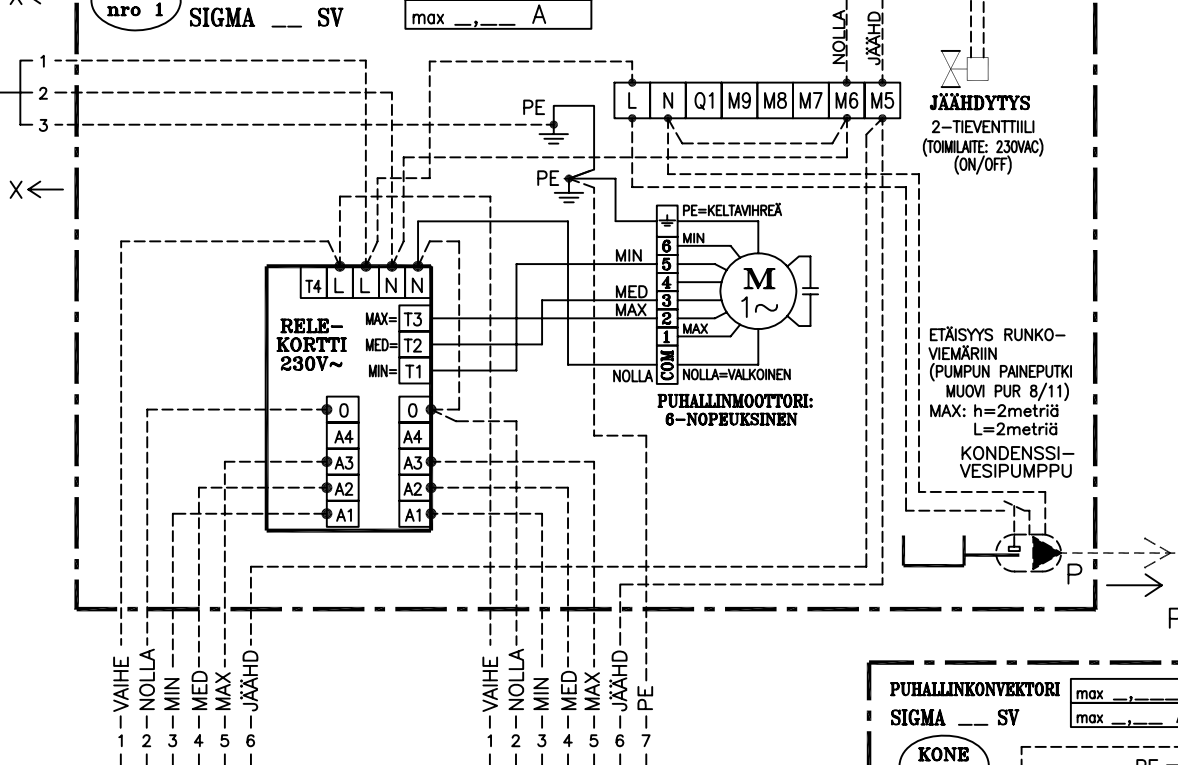
HIDAS
F/10AL
N
PERYHMÄ-
KESKUS= TEHDASJOHDOTUS
(SÄHKÖ)X = URAKKARAJA,
KAAPELIN ASENNUS JA
KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
--- = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ"
SÄHKÖURAKKAP = URAKKARAJA,
PUTKIEN ASENNUS JA
KYTKENTÄ PUTKIURAKKAKUN KYTKETÄÄN USEAMPIA
PUHALLINKONVEKTOREITA
SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN,
ON NIIDEN OLTAVA
MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN
VAIHTOEHTOISET SAMAT
PYÖRIMISNOPEUDET)DIGITAALINEN
TERMOSTAATTI
SEINÄLLÄEBERLE INSTAT 7
(TYPE 52749)(PUHALLIN
KÄYNNISTYYS/PYSÄHTYYS
TERMOSTAATIN OHJAMAANA
LISÄTEN/PIENENTÄEN
PUHALLINNOPEUTTA
AUTOMAATTISESTI)
(2-TIEVENTTIILI AVAA/SULKEE
MYÖS TERMOSTAATIN
OHJAMAANA)**HUOM !**(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C,
JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)

SELITYKSET:

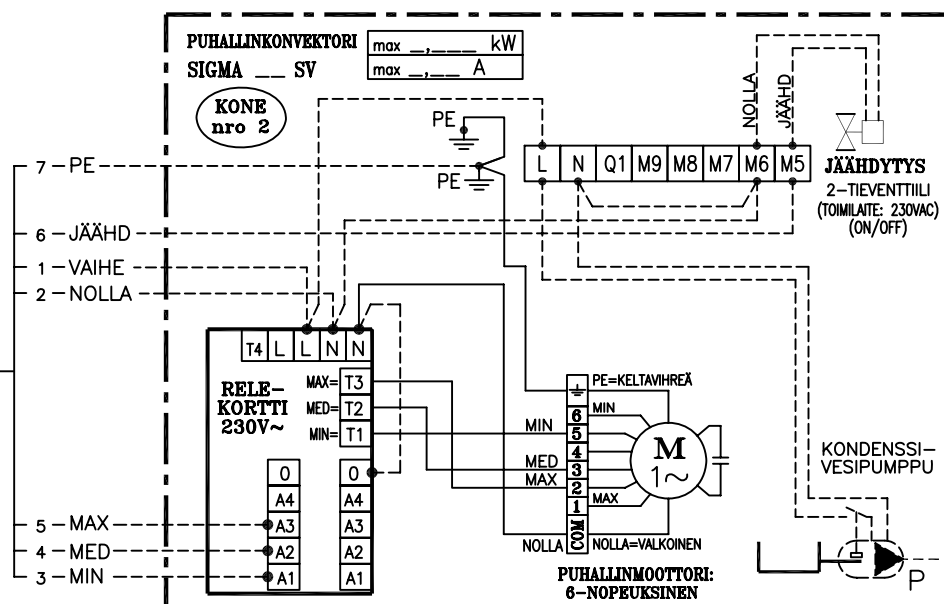
- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS: AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYSTOIMINTO (VALITTU)
- LÄMMITYSTOIMINTO (VALITTU)
- ON/OFF

HUOMAUTUKSET:

* = JUMPPI VÄLILLE 4 JA 12

KONE
nro 1
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SVmax __, __ kW
max __, __ AJÄÄHDYTYSTOIMILAITTE: 230VAC
(ON/OFF)ETÄISYYS RUNKO-
VIEMÄRIIN
(PUMPUN PAINEPUTKI
MUOVI PUR 8/11)
MAX: h=2metriä
L=2metriä
KONDENSSSI-
VESIPUMPPUKONDENSSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIINRUNKOLINJASSA "KAATO"
VIEMÄRIIN ESIM. Cu22 TAI Cu28Malli SIGMA __ SV:
Ilmanottoaukko POHJASSA,
puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE ALUSTALLE

MALLI- KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SVKONE
nro 2max __, __ kW
max __, __ AJÄÄHDYTYSTOIMILAITTE: 230VAC
(ON/OFF)KONDENSSSI-
VESIPUMPPUPUHALLINMOOTTORI:
6-NOPEUKSINEN

KOJAC

KOJAC OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn

PJ

Pvm

08.04.2009

Muutos

Työ

Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIOLaite PUHALLINKONVEKTORI
2 kpl SIGMA (koot 224-226-228)

SIGMA

Koneen tyyppi

2xSIGMA __ SV

Kytkenäkotelö CBL20
SÄÄDIN INSTAT7 (52749)JÄÄHDYTYSTOIMILAITTE
2-TIEKONDENSSSI-
VESIPUMPPUON
OFF

Piir.nro

(Termostaatti OHJAA Puhallinta)
2xSIGMA 224-228 SV ja INSTAT7(=52749)

Työnro

Lehti

1/1