

HIDAS

F/ 10A

I.

N

DE

RYHMÄ-
KESKUS

= TEHDASJOHDOTUS
(SÄHKÖ)

X = URAKKARAJA,
KAAPELIN ASENNUS JA
KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
— — — = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
----- = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ"
SÄHKÖURAKKA

P = URAKKARAJA,
PUTKIEN ASENNUS JA
KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

KUN KYTKETÄÄN USEAMPIA
PUHALLINKONVEKTOREITA
SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN,
ON NIIDEN OLTAVA
MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN
VAIHTOEHTOISET SAMAT
PYÖRIMISNOPEUDET)


DIGITAALINEN TERMOSTAATTI SEINÄLLÄ

EBERLE INSTAT 7
(TYPE 52749)

(PUHALLIN
KÄYNNISTYY/PYSÄHTYY
TERMOSTAATIN OHJAAJANA
LISÄTEN/PIENENTÄEN
PUHALLINNOPEUTTA
AUTOMAATTISESTI)
(3-TIEVENTTIILI AVAA/SULKEE
MYÖS TERMOSTAATIN
OHJAAJANA)

HUOM !

(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C,
JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)

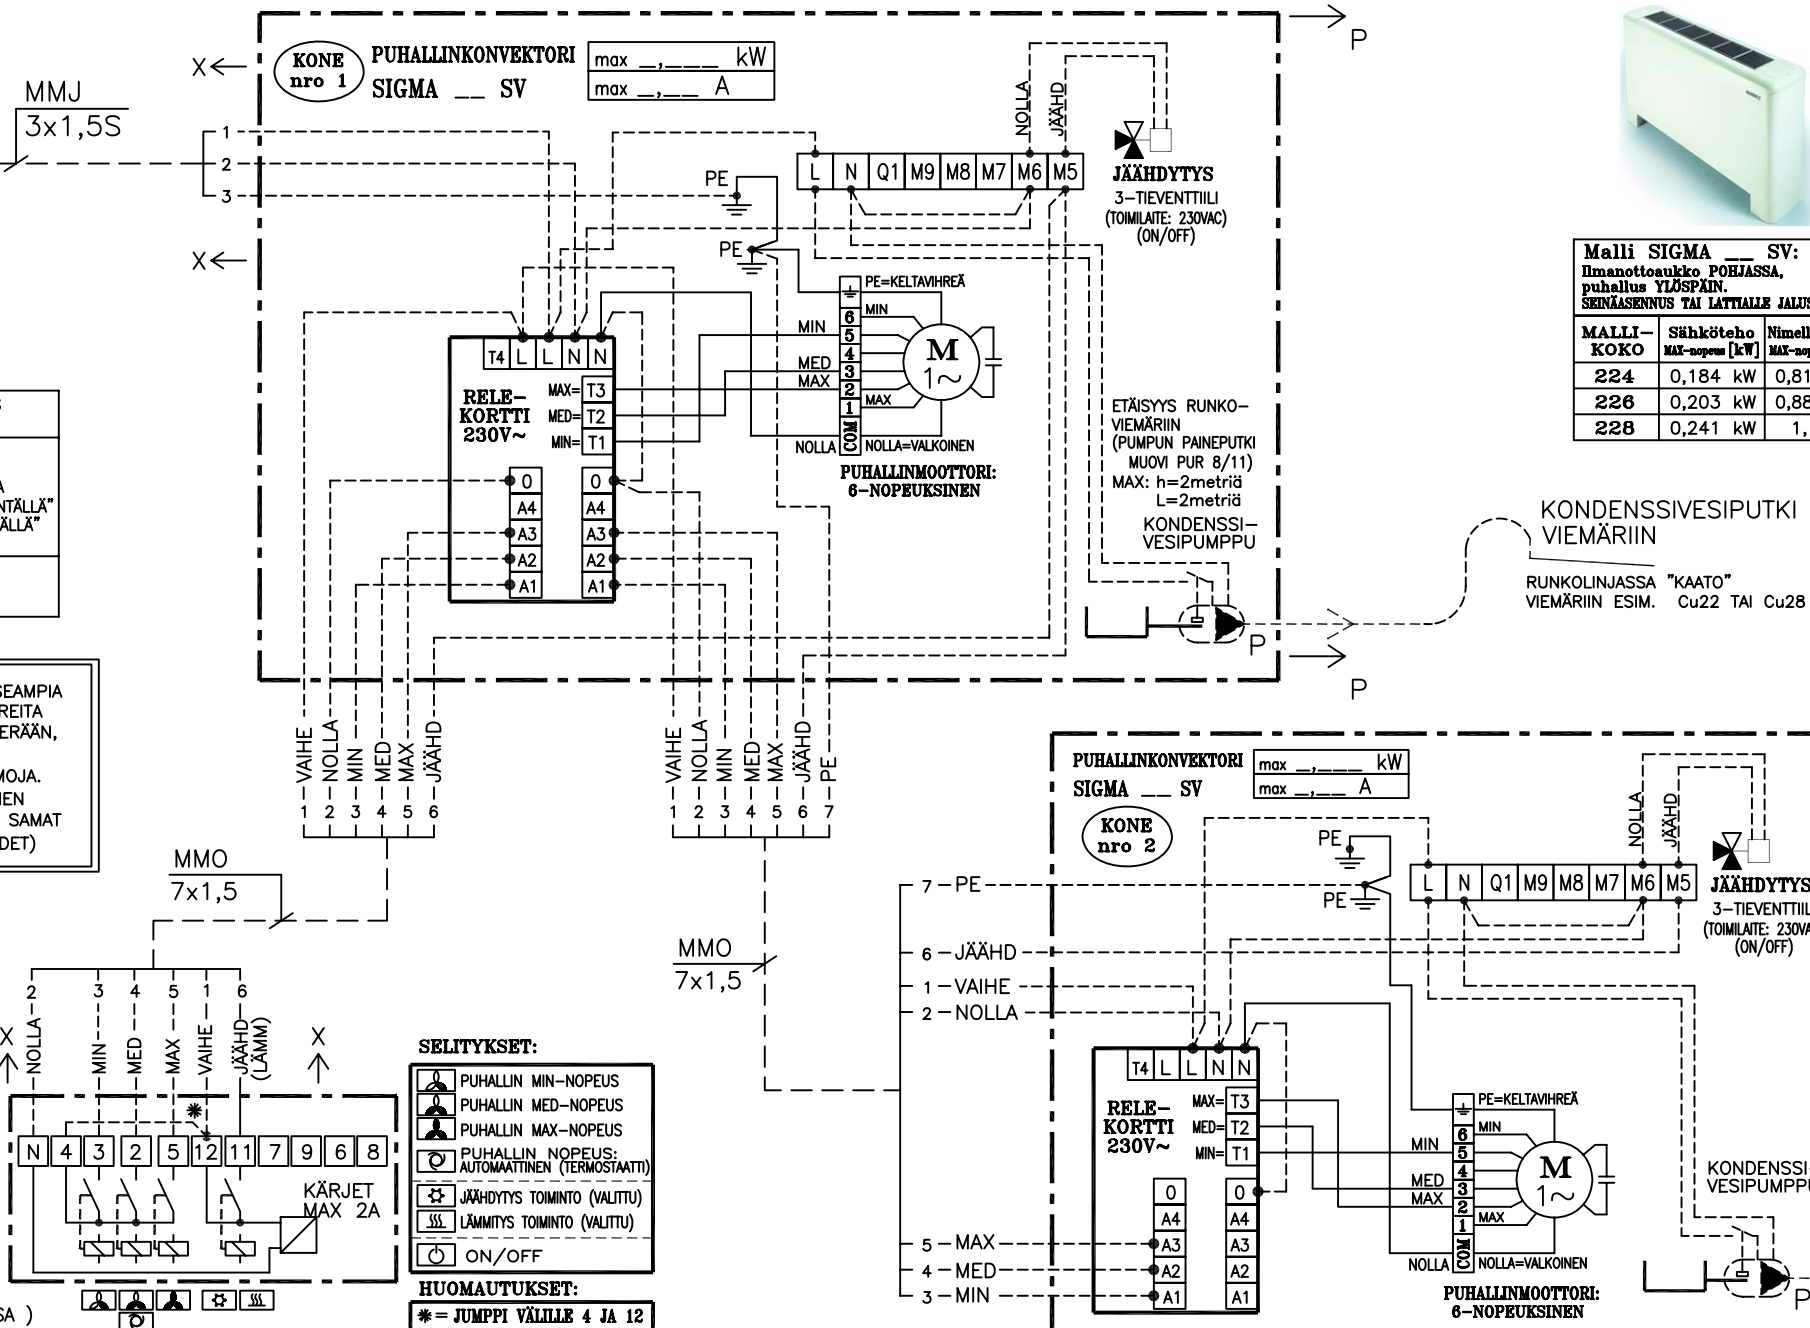

Malli SIGMA __ SV:
Ilmanottoaukko POHJASSA,
puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JAUI

MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

KONDENSSEIVESIPUTKI VIEMÄRIIN

RUNKOLINJASSA "KAATO"
VIEMÄRIIN ESIM. Cu22 TAI Cu28

PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA ___ SV

KONE
nro 2

RELE-
KORTTI
230V~

**PUHALLINMOOTTORI
8-NOPEUKSINEN**

Koneen tyyppi	2xSIGMA	SV
---------------	---------	----

Työnro

Lehti
1/1

KOJA  KOJACOOŁ OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
KOJACOOŁ OY fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm	08.04.2009
Muutos	

Työ
Piirustuksen sisältö JOHDOTUSKAAVIO

Laite PUHALLINKONVEKTORIT
2 kpl SIGMA (koot. 224-226-228)



Kyt Kentäkotelo CBL20 ☒ JÄÄHDYTYS 3-TIE ☒
SÄÄDIN INSTAT7 (52749) ☒ VENTTIILI

2xSIGMA

SV

Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
2xSIGMA 224-228 SV ja **INSTAT7(=52749**

