

230-1-50

HIDAS
F/10AL
N
PERYHMÄ-
KESKUS

= TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)

X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA

--- = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"

- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA

P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA


KUN KYTKETÄÄN USEAMPIA PUHALLINKONVEKTOREITA SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN, ON NIIDEN OLTAVA MALLIKOOLTAAN SAMOJA. (= MYÖS MOOTTORIEN VAIHTOEHTOISET SAMAT PYÖRIMISNOPEUDET)

DIGITAALINEN
TERMOSTAATTI
SEINÄLLÄEBERLE INSTAT 7
(TYPE 52749)

(PUHALLIN KÄYNNISTYÄ/PYSÄHTYÄ TERMOSTAATTIN OHJAMAANA LISÄTEN/PIENENTÄEN PUHALLINNOPEUTTA AUTOMAATTISESTI) EI JÄÄHDYTYSVENTTIILIÄ

HUOM !

(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C, JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)

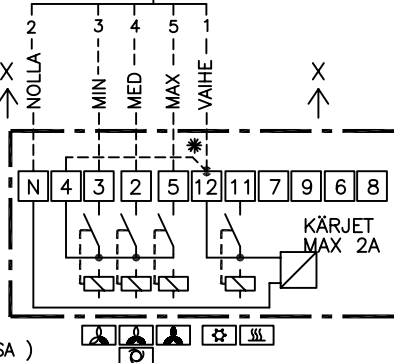


SELITYKSET:

- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS: AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYKSEN TOIMINTA (VALITTU)
- LÄMMITYKSEN TOIMINTA (VALITTU)
- ON/OFF


HUOMAUTUKSET:

* = JUMPPI VÄLILLE 4 JA 12

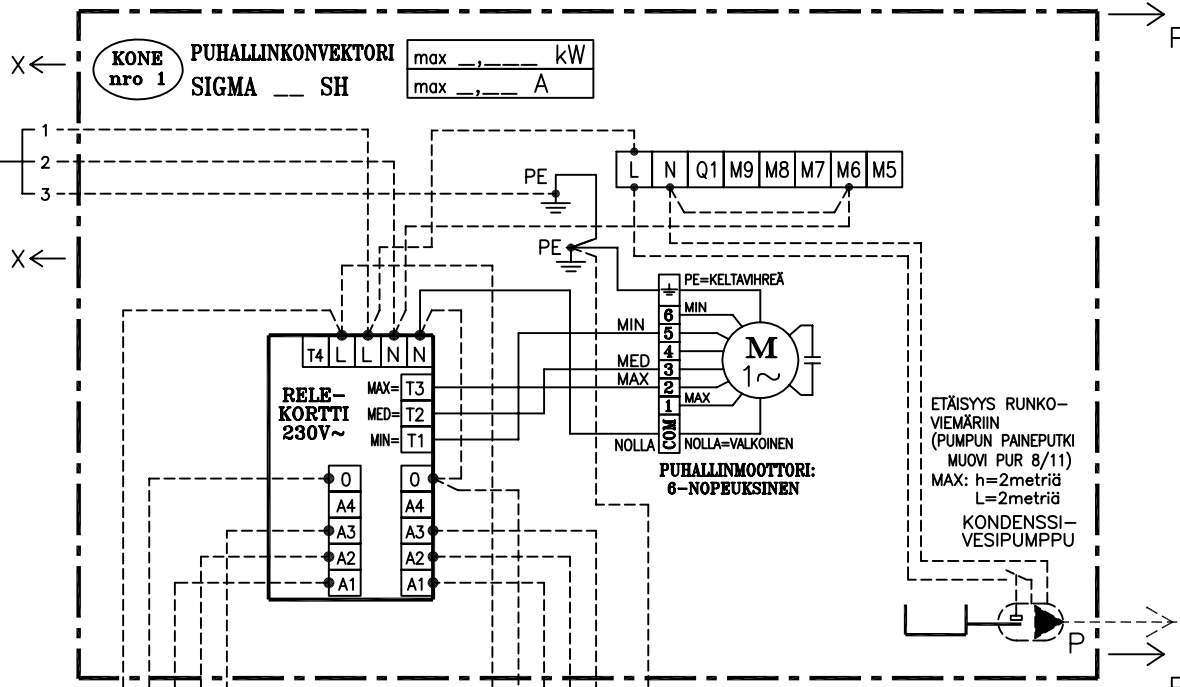

Malli SIGMA SH:
Ilmanottoaukko TAKANA,
puhallus ETEENPÄIN.
KATTOASENNUS

MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
224	0,184 kW	0,812 A
226	0,203 kW	0,880 A
228	0,241 kW	1,1 A

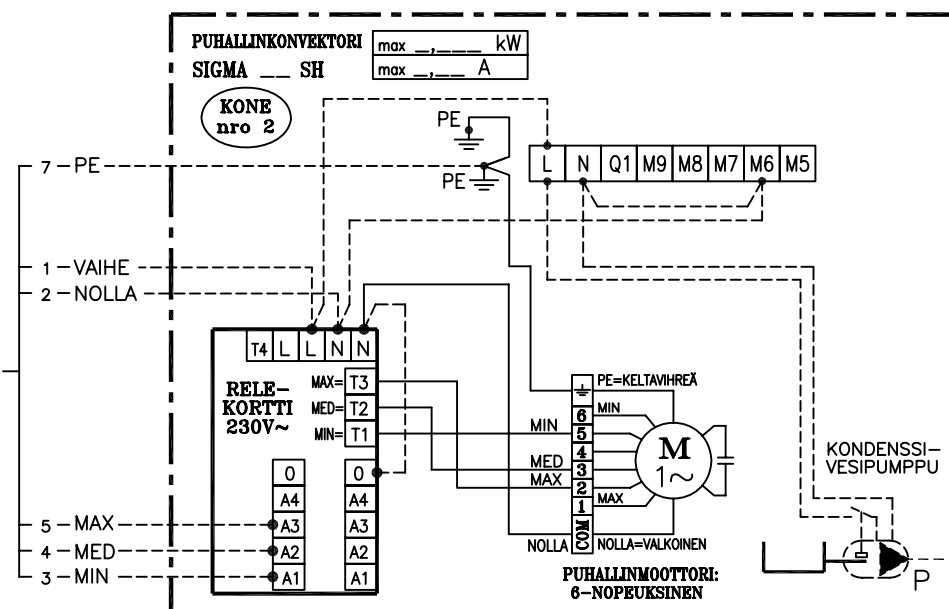KONDENSSSI-VESIPUTKI
VIEMÄRIINRUNKOLINJASSA "KAATO"
VIEMÄRIIN ESIM. Cu22 TAI Cu28

KOJAC

KOJAC OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn

PJ

Pvm

08.04.2009

Muutos

Työ

Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIOLaite PUHALLINKONVEKTORI
2 kpl SIGMA (koot 224-226-228)

SIGMA

Koneen tyyppi

2xSIGMA SH

Työnro

Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
2xSIGMA 224-228 SH ja INSTAT7(=52749)Lehti
1/1Kyt.kätk.kotelo CBL20
SÄÄDIN INSTAT7 (52749)JÄÄHDYTYKSEN
VENTTIILI EI OLEKONDENSSSI-VESIPUMPPU
ON