


KASETTIMALLINEN PUHALLINKONVEKTORI UCS

MALLI-KOKO	SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW]	NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A]
UCS 221	0,051 kW	0,244 A
UCS 231	0,062 kW	0,310 A
UCS 232	0,079 kW	0,350 A

MALLI-KOKO	SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW]	NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A]
UCS 921	0,148 kW	0,67 A
UCS 922	0,164 kW	0,72 A

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A



MMJ
3x1,5S

KASETTI- MALLINEN PUHALLINKONVEKTORI UCS

max _____ kW
max _____ A

SELITYKSET:

- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS:
AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYKSEN TOIMINTA (VALITTU)
- LÄMMITYKSEN TOIMINTA (VALITTU)
- ON/OFF

HUOMAUTUKSET:

* = JUMPPI VÄLILLE 4 JA 12



DIGITAALINEN TERMOSTAATTI SEINÄLLÄ

EBERLE INSTAT 7 (TYPE 52749)

(PUHALLIN
KÄYNNISTYY/PYSÄHTYY
TERMOSTAATTIN OHJAAJANA
LISÄTEN/PIENENTÄEN
PUHALLINNOPEUTTA
AUTOMAATTISESTI)
(3-TIEVENTILI AVA/SULKEE
MYÖS TERMOSTAATTIN
OHJAAJANA)

HUOM !

(LEPOVÄLISYYS ON n. 1,5°C,
JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)

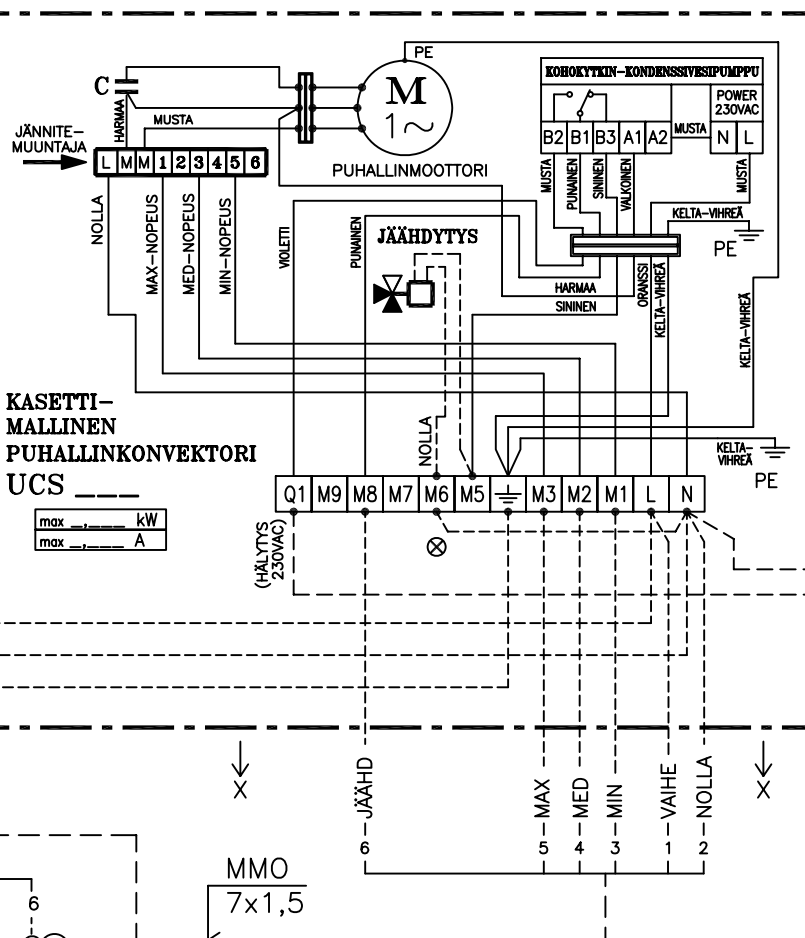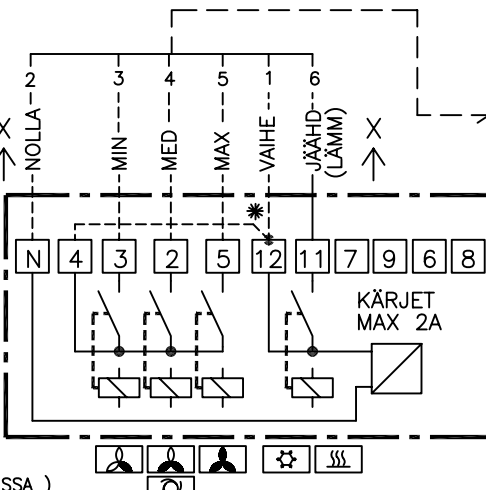

KOHOKYTKIMEN JA KONDENSSEIVESIPUMPUN TOIMINTA: UCS -KASETTIMALLISESSA PUHALLINKONVEKTORISSA:

- KOHOKYTKIN OHJAA KONDENSSEIVESIPUMPUN TOIMINTAA AINA KUN SÄHKÖSYÖTÖ 230VAC KYTKETTY VESIKASETTIIN =LIITTIMET [N] JA [L].
- KOHOKYTKIN ALHAALLA: KONDENSSEIVESIPUMPPU EI KÄY
- KOHOKYTKIN NOUSEE: KONDENSSEIVESIPUMPPU KÄYNNISTYY
- KOHOKYTKIMEN NOUSTESSA YHÄ ÄÄRI-YLÄASENTOON, PUMPPU PYSYY KÄYNNISSÄ JA KOHOKYTKIMELTÄ MAHDOLLISET SAADA ns. HÄLYTYS:
 - HÄLYTYS EI OLE POTENTIAALIVAPAA KÄRKI
 - HÄLYTYS ULOSTULO 230VAC = LIITTIMILTÄ [Q1] JA [L].
- ko. HÄLYTYS MAHDOLLINEN VAIN SILLOIN, KUN LIITTIMELLE [M8] TULEE/KYTKETTY TERMOSTAATILTA JÄÄHDYTYSLUPA 230V
- KONDENSSEIVESIPUMPUN KÄYNTI EI VAIKUTA JÄÄHDYTYSENTILIN TOIMINTAAN SILLOIN, KUN TERMOSTAATILTA TULEE JÄÄHDYTYSLUPA
- PUMPPU KÄY JA SAMANAIKASESTI VOI JÄÄHDYTYSENTILILTÄ OLLA TARVITTAESSA AUKI, JOS ON JÄÄHDYTYSTARVETTA

⊗ HUOM!

JUMPPITA LIITTIMET N ja M6, JOS VESIKASETTIIN ASENNETTU JÄÄHDYTYKSEN 2- tai 3-TIEVENTILI

MAHDOLLINEN
HÄLYTYS (230VAC)
KOHOKYTKIMEN
ÄÄRI-YLÄASENTOSTA
VAIN SILLOIN, KUN
[M8] LIITTIMELLE TULEE
230VAC TERMOSTAATILTA


— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)

X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA
KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
--- = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
----- = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ"
SÄHKÖURAKKA

P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA
KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

TARVITTAESSA VOIDAAN PUHALLINMOOTTORIN
(=TEHDAS-ASETUKSENA OLLEITA)

PYÖRIMISNOPEUKSIA JOKO
PIENENTÄÄ TAI SUURENTAA
VAIHTAMALLA JOHTIMIEN
(MIN-MED-MAX)
PAIKKAA JÄNNITEMUUNTAJALLA:



JÄNNITE-
MUUNTAJAN
LIITTIMET

NYT VALITUT NOPEUDET OVAT:
1=MAXIMI NOPEUS
3=KESKI (=MED) NOPEUS
5=MINIMI NOPEUS



KOJAC OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn

PJ

Pvm

29.04.2009

Muutos

Työ

Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite KASETTIMALLINEN PUHALLINKONVEKTORI
UCS 221-231-232 ja 921-922

Koneen tyyppi

UCS

Kytkenä QEC00
SÄÄDIN INSTAT7 (52749)

JÄÄHDYTYKSEN
3-TIEVENTILI

KOND. VESIPUMPPU OMA

Työnro

Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
UCS (QEC00) ja INSTAT7(=52749)

Lehti
1/1