


KASETTIMALLINEN PUHALLINKONVEKTORI UCS

MALLI-KOKO	SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW]	NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A]
UCS 221	0,051 kW	0,244 A
UCS 231	0,062 kW	0,310 A
UCS 232	0,079 kW	0,350 A

MALLI-KOKO	SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW]	NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A]
UCS 921	0,148 kW	0,67 A
UCS 922	0,164 kW	0,72 A

RYHMÄ- KESKUS


230-1-50
F/10A



MMJ
3x1,5S

KASETTI- MALLINEN PUHALLINKONVEKTORI UCS

max _____ kW
max _____ A

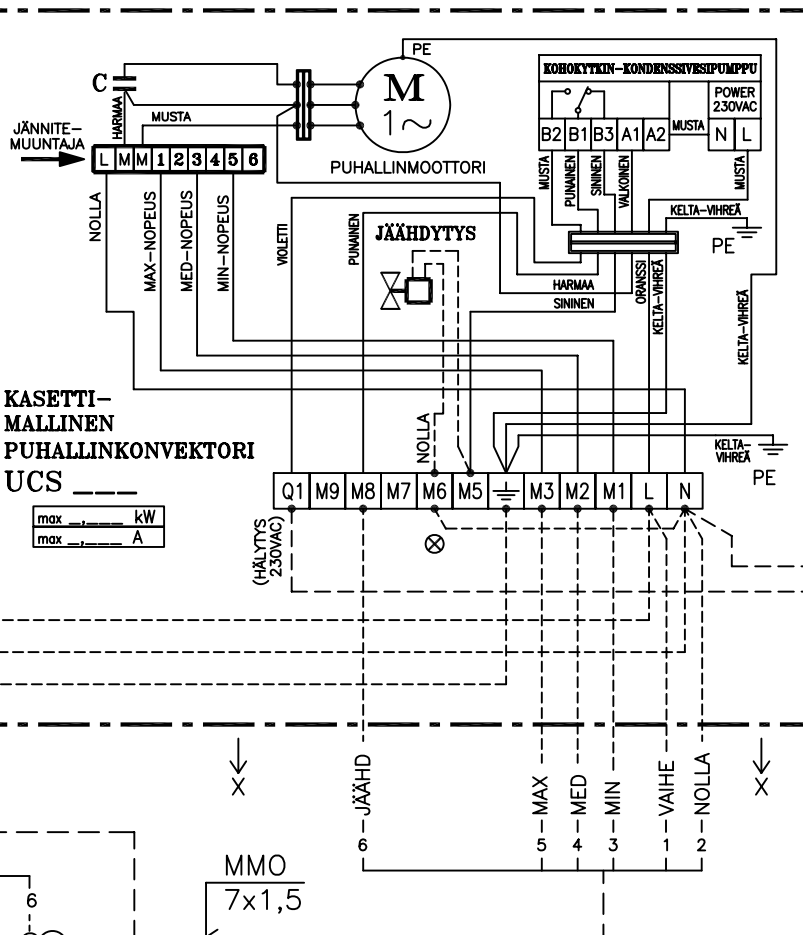

KOHOKYTKIMEN JA KONDENSSESIPUMPUN TOIMINTA: UCS -KASETTIMALLISESSA PUHALLINKONVEKTORISSA:

- KOHOKYTKIN OHJAA KONDENSSESIPUMPUN TOIMINTAA AINA KUN SÄHKÖSYÖTÖ 230VAC KYTKETTY VESIKASETTIIN =LIITTIMET [N] JA [L].
- KOHOKYTKIN ALHAALLA: KONDENSSESIPUMPPU EI KÄY.
- KOHOKYTKIN NOUSEE: KONDENSSESIPUMPPU KÄYNNISTYY.
- KOHOKYTKIMEN NOUSTESSA YHÄ ÄÄRI-YLÄASENTOON, PUMPPU PYSY KÄYNNISSÄ JA KOHOKYTKIMELTÄ MAHDOLLISET SAADA ns. HÄLYTYS:
 - HÄLYTYS EI OLE POTENTIAALIVAPAA KÄRKI.
 - HÄLYTYS ULOSTULO 230VAC = LIITTIMILTÄ [Q1] JA [L].
- ko. HÄLYTYS MAHDOLLINEN VAIN SILLOIN, KUN LIITTIMELLE [M8] TULEE/KYTKETTY TERMOSTAATILTA JÄÄHDYTYSLUPA 230V.
- KONDENSSESIPUMPUN KÄYNTI EI VAIKUTA JÄÄHDYTYSENTILIN TOIMintaan SILLOIN, KUN TERMOSTAATILTA TULEE JÄÄHDYTYSLUPA.
- PUMPPU KÄY JA SAMANAIKASESTI VOI JÄÄHDYTYSENTIILI OLLA TARVITTAESSA AUKI, JOS ON JÄÄHDYTYSTARVETTA.

⊗ HUOM!

JUMPIITA LIITTIMET N ja M6, JOS VESIKASETTIIN ASENNETTU JÄÄHDYTYKSEN 2- tai 3-TIEVENTIILI

MAHDOLLINEN HÄLYTYS (230VAC) KOHOKYTKIMEN ÄÄRI-YLÄASENNOSTA VAIN SILLOIN, KUN [M8] LIITTIMELLE TULEE 230VAC TERMOSTAATILTA

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)

X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
- - - = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA

P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA


DIGITAALINEN TERMOSTAATTI SEINÄLLÄ

EBERLE INSTAT 7 (TYPE 52749)

(PUHALLIN KÄYNNISTYY/PYSÄHTYY TERMOSTAATIN OHJAAMANA LISÄTEN/PIENENTÄEN PUHALLINNOPEUTTA AUTOMAATTISESTI)
(2-TIEVENTIILI AVAA/SULKEE MYÖS TERMOSTAATIN OHJAAMANA)

HUOM !

(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C, JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)

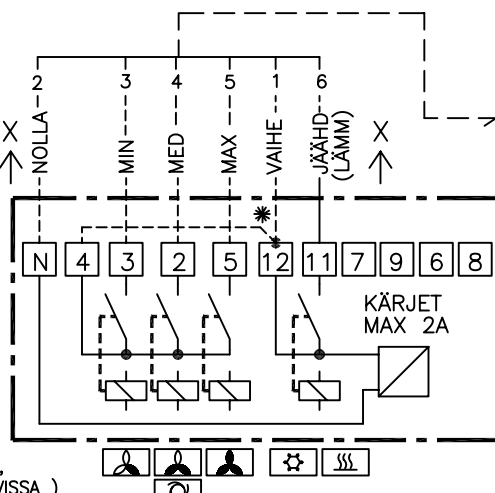

Selitykset:


- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS: AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYSTOIMINTO (VALITTU)
- LÄMMITYSTOIMINTO (VALITTU)
- ON/OFF

HUOMAUTUKSET:

* = JUMPI VÄLILLE 4 JA 12

TARVITTAESSA VOIDAAN PUHALLINMOOTTORIN (=TEHDAS-ASETUKESENA OLLEITA)

PYÖRIMISNOPEUKSIA JOKO PIENENTÄÄ TAI SUURENTAA VAIHTAMALLA JOHTIMIEN (MIN-MED-MAX) PAKKAA JÄNNITEMUUNTAJALLA:



NYT VALITUT NOPEUDET OVAT:
1=MAXIMI NOPEUS
3=KESKI (=MED) NOPEUS
5=MINIMI NOPEUS



KOJAC OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
29.04.2009
Muutos

Työ
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite KASETTIMALLINEN PUHALLINKONVEKTORI
UCS 221-231-232 ja 921-922

Koneen tyyppi

UCS

Työnro

Lehti
1/1

Kytkenä QEC00
SÄÄDIN INSTAT7 (52749)

JÄÄHDYTYSTOIMINTO
VENTIILI 2-TIE

KOND.VESIPUMPPU OMA
ON

Piir.nro
UCS (QEC00) ja INSTAT7(=52749)