


RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A




— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
- - - = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

MALLI-KOKO	SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW]	NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A]
UCS 221	0,051 kW	0,244 A
UCS 231	0,062 kW	0,310 A
UCS 232	0,079 kW	0,350 A

MALLI-KOKO	SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW]	NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A]
UCS 921	0,148 kW	0,67 A
UCS 922	0,164 kW	0,72 A

MMJ
3x1,5S

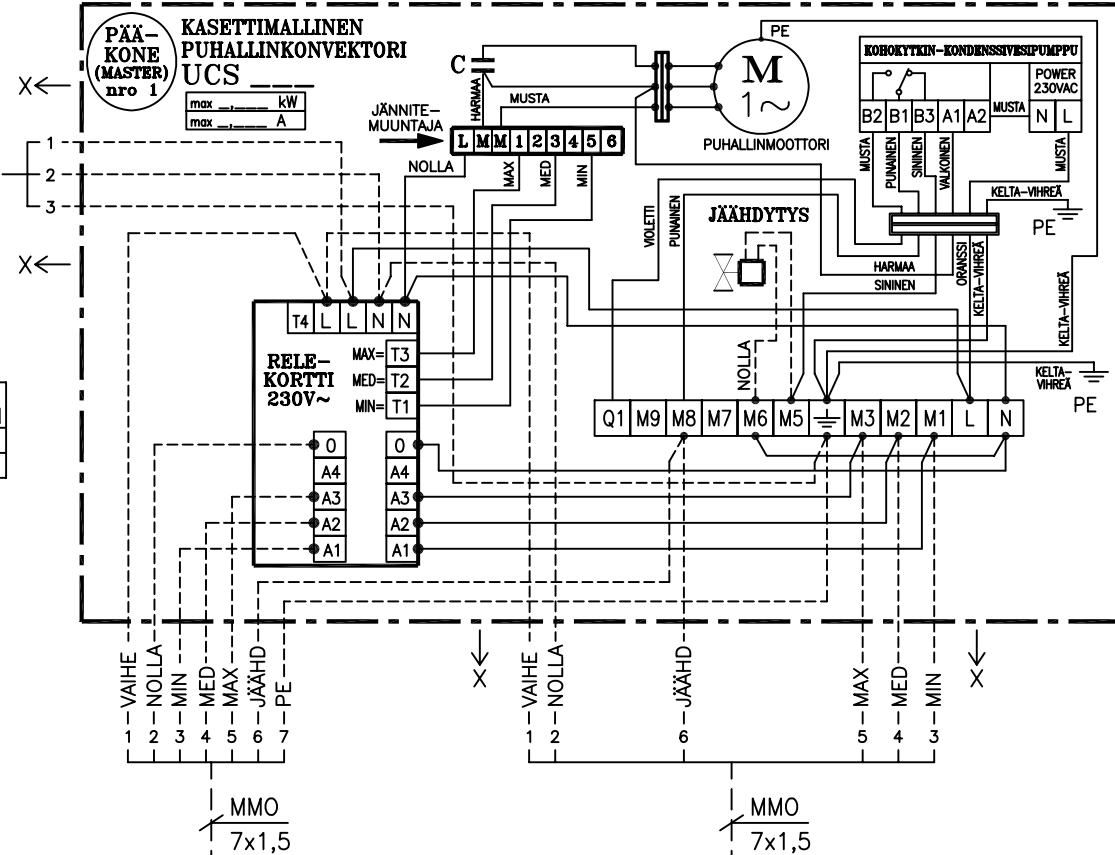


DIGITAALINEN
TERMOSTAATTI
SEINÄLLÄ

EBERLE INSTAT 7
(TYPE 52749)

(PUHALLIN KÄYNNISTYY/PYSÄHTYY TERMOSTAATIN OHJAMAANA LISÄTEN/PIENENTÄEN PUHALLINNOPEUTTA AUTOMAATTISESTI)
(2-TIEVENTTIILI AVAA/SULKEE MYÖS TERMOSTAATIN OHJAMAANA)

HUOM !

(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C, JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)

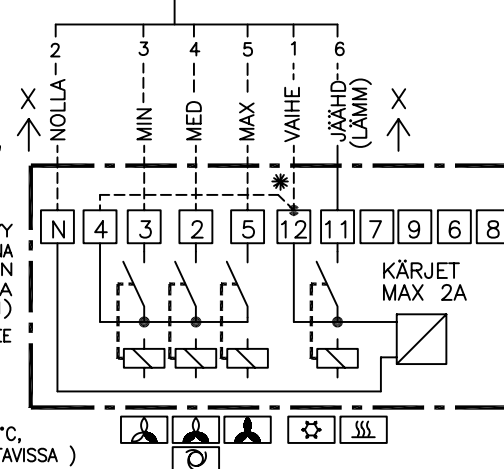


SELITYKSET:


- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS: AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYKSEN TOIMINTO (VALITTU)
- LÄMMITYKSEN TOIMINTO (VALITTU)
- ON/OFF

HUOMAUTUKSET:

* = JUMPPI VÄLILLE 4 JA 12

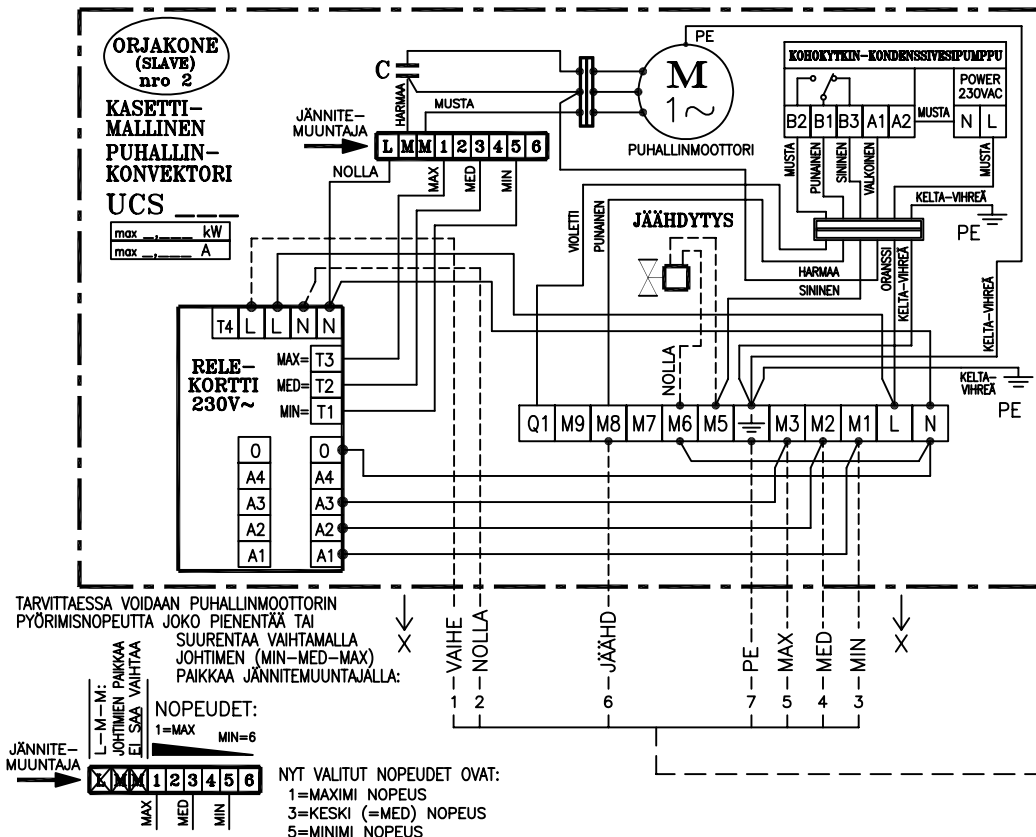

TARVITTAESSA VOIDAAN PUHALLINMOOTTORIN PYÖRIMISNOPEUTTA JOKO PIENENTÄÄ TAI SUURENTAA VAIHTAMALLA JOHTIMEN (MIN-MED-MAX) PAIKKAA JÄNNITEMUUNTAJALLA:



NYT VALITUT NOPEUDET OVAT:
1=MAXIMI NOPEUS
3=KESKI (=MED) NOPEUS
5=MINIMI NOPEUS

KOJAC
KOJAC COOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
17.08.2009
Muutos

Työ
Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite KASETTIMALLISET PUHALLINKONVEKTORIT
2 kpl UCS 221-231-232/921-922

Koneen tyyppi
2xUCS ____
Relekortti (QEC20) ☒ JÄÄHDYTYKSEN TOIMINTO ☒
SÄÄDIN INSTAT 7 (52749) ☒ VENTTIILI 2-TIE ☒

KOND.VESIPUMPUT OMAT ☒

Työnro
Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
2xUCS ____ (QEC20) ja INSTAT7(=52749)

Lehti
1/1