


RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A



— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
- - - = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

MALLI-KOKO	SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW]	NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A]
UCS 221	0,051 kW	0,244 A
UCS 231	0,062 kW	0,310 A
UCS 232	0,079 kW	0,350 A

MALLI-KOKO	SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW]	NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A]
UCS 921	0,148 kW	0,67 A
UCS 922	0,164 kW	0,72 A

MMJ
3x1,5S

KASETTIMALLINEN PUHALLINKONVEKTORI UCS

PÄÄKONE (MASTER) nro 1

max kW
max A

JÄNNITE-MUUNTAJA
NOLLA

1 2 3

X

RELE-KORTTI 230V~

MAX=T3
MED=T2
MIN=T1

0 A4 A3 A2 A1

VAIHE NOLLA MIN MED MAX PE

1 2 3 4 5 7

MMO 7x1,5

X

VAIHE NOLLA MIN MED MAX PE

1 2 3 4 5 7

MMO 7x1,5

X

VAIHE NOLLA MIN MED MAX PE

1 2 3 4 5 7

MMO 7x1,5

X

VAIHE NOLLA MIN MED MAX PE

1 2 3 4 5 7

MMO 7x1,5

X

VAIHE NOLLA MIN MED MAX PE

1 2 3 4 5 7


MMO 7x1,5

X

VAIHE NOLLA MIN MED MAX PE

1 2 3 4 5 7

MMO 7x1,5

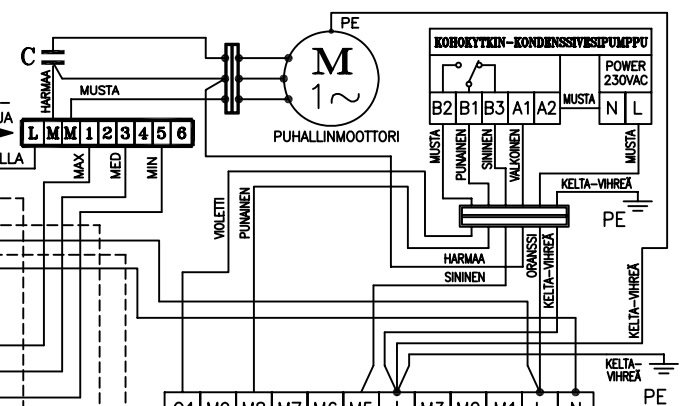

ORJAKONE (SLAVE) nro 2

KASETTI-MALLINEN PUHALLIN-KONVEKTORI UCS

max kW
max A

JÄNNITE-MUUNTAJA
NOLLA

1 2 3

X

RELE-KORTTI 230V~

MAX=T3
MED=T2
MIN=T1

0 A4 A3 A2 A1

VAIHE NOLLA MIN MED MAX PE

1 2 3 4 5 7

MMO 7x1,5

X

VAIHE NOLLA MIN MED MAX PE


1 2 3 4 5 7

MMO 7x1,5

X

VAIHE NOLLA MIN MED MAX PE

1 2 3 4 5 7

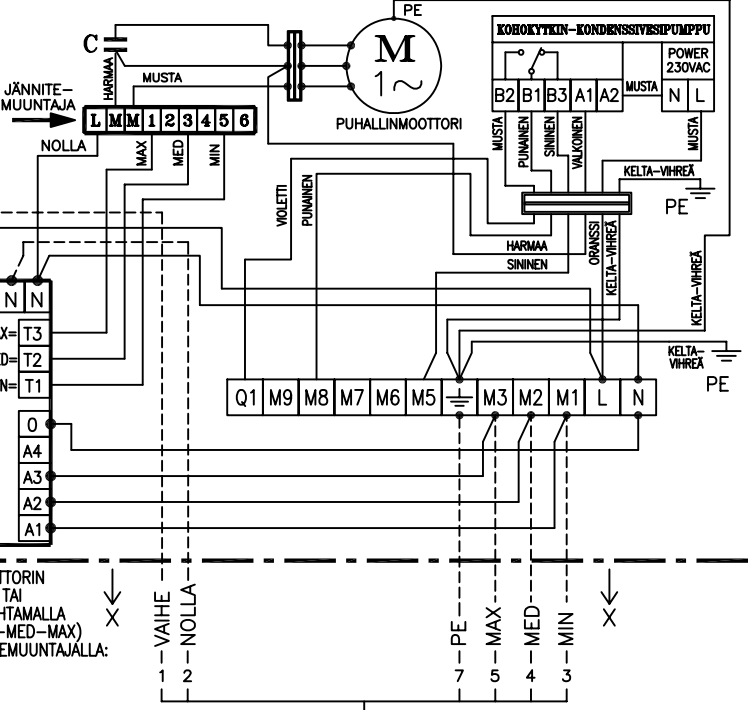

TARVITTAESSA VOIDAAN PUHALLINMOOTTORIN PYÖRIMISNOPEUTTA JOKO PIENENTÄÄ TAI SUURENTAA VAIHTAMALLA JOHTIMEN (MIN-MED-MAX) PAIKKAA JÄNNITEMUUNTAJALLA:



NYT VALITUT NOPEUDET OVAT:
1=MAXIMI NOPEUS
3=KESKI (=MED) NOPEUS
5=MINIMI NOPEUS


DIGITAALINEN TERMOSTAATTI SEINÄLLÄ

EBERLE INSTAT 7
(TYPE 52749)

(PUHALLIN KÄYNNISTYY/PYSÄHTYY TERMOSTAATIN OHJAMAANA LISÄTEN/PIENENTÄEN PUHALINNOPEUTTA AUTOMAATTISESTI) EI JÄÄHDYTYSVENTTIILIÄ

HUOM !

(LEPOVÄLYS ON n. 1,5°C, JOKA EI OLE MUUTETTAVISSA)

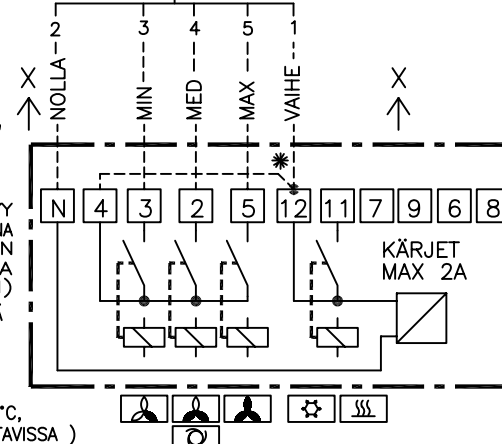

SELITYKSET:

- PUHALLIN MIN-NOPEUS
- PUHALLIN MED-NOPEUS
- PUHALLIN MAX-NOPEUS
- PUHALLIN NOPEUS: AUTOMAATTINEN (TERMOSTAATTI)
- JÄÄHDYTYKSEN TOIMINTO (VALITTU)
- LÄMMITYKSEN TOIMINTO (VALITTU)
- ON/OFF

HUOMAUTUKSET:

* = JUMPPI VÄLILLE 4 JA 12

KOJAC COOL OY
Vetokuja 4
01610 VANTAA
puh 09-777 1750
fax 09-777 17511

Suunn
PJ

Pvm
17.08.2009
Muutos

Työ

Piirustuksen sisältö
JOHDOTUSKAAVIO

Laite KASETTIMALLISET PUHALLINKONVEKTORIT
2 kpl UCS 221-231-232/921-922

Koneen tyyppi

2xUCS

Relekortti (QEC20) ☒
SÄÄDIN/INSTAT7 (52749) ☒

JÄÄHDYTYKSEN TOIMINTO ☒
VENTTIILI ☒

KOND.VESIPUMPUT OMAT ☒

Työnro

Piir.nro (Termostaatti OHJAA Puhallinta)
2xUCS (QEC20) ja INSTAT7(=52749)

Lehti
1/1